

Directive Inondation

Bassin Rhône-Méditerranée

Territoire à Risque Important d'inondation (TRI) de **SETE**

Débordement des cours d'eau

Cartes de synthèse des surfaces inondables
et de risques de la **Vène**



Liberté - Égalité - Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE L'HÉRAULT

DDTM 34

Population et emplois impactés par les surfaces inondables Débordement de cours d'eau - VENE

TRI de SETE	Habitants permanents en 2010	Taux d'habitants saisonniers	Scénario fréquent			Scénario moyen			Scénario extrême		
			Habitants permanents impactés	Nbr. minimum d'emplois impactés	Nbr. maximum d'emplois impactés	Habitants permanents impactés	Nbr. minimum d'emplois impactés	Nbr. maximum d'emplois impactés	Habitants permanents impactés	Nbr. minimum d'emplois impactés	Nbr. maximum d'emplois impactés
BALARUC-LES-BAINS (34023)	6 868	3,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BALARUC-LE-VIEUX (34024)	2 069	0,36	- de 20	0	0	- de 20	0	0	24	2	2
GIGEAN (34113)	5 687	0,04	0	0	0	0	6	8	- de 20	6	8
MONTBAZIN (34165)	2 968	0,05	75	75	91	374	88	104	415	99	117
POUSSAN (34213)	5 224	0,11	20	7	9	31	7	9	38	8	10
TOTAL	22 816		115	82	100	425	101	121	497	115	137

/ : Pas de données

Source : INSEE – DREAL

Décembre 2013



DIRECTIVE INONDATION - T.R.I. de Sète - Atlas Débordement de cours d'eau - VENE



Découpage administratif

Limite de T.R.I.

Limite de commune


Surface en eau et cours d'eau

Lit mineur et surface en eau

Cours d'eau cartographiés

Cartes Directive Inondation

Emprise

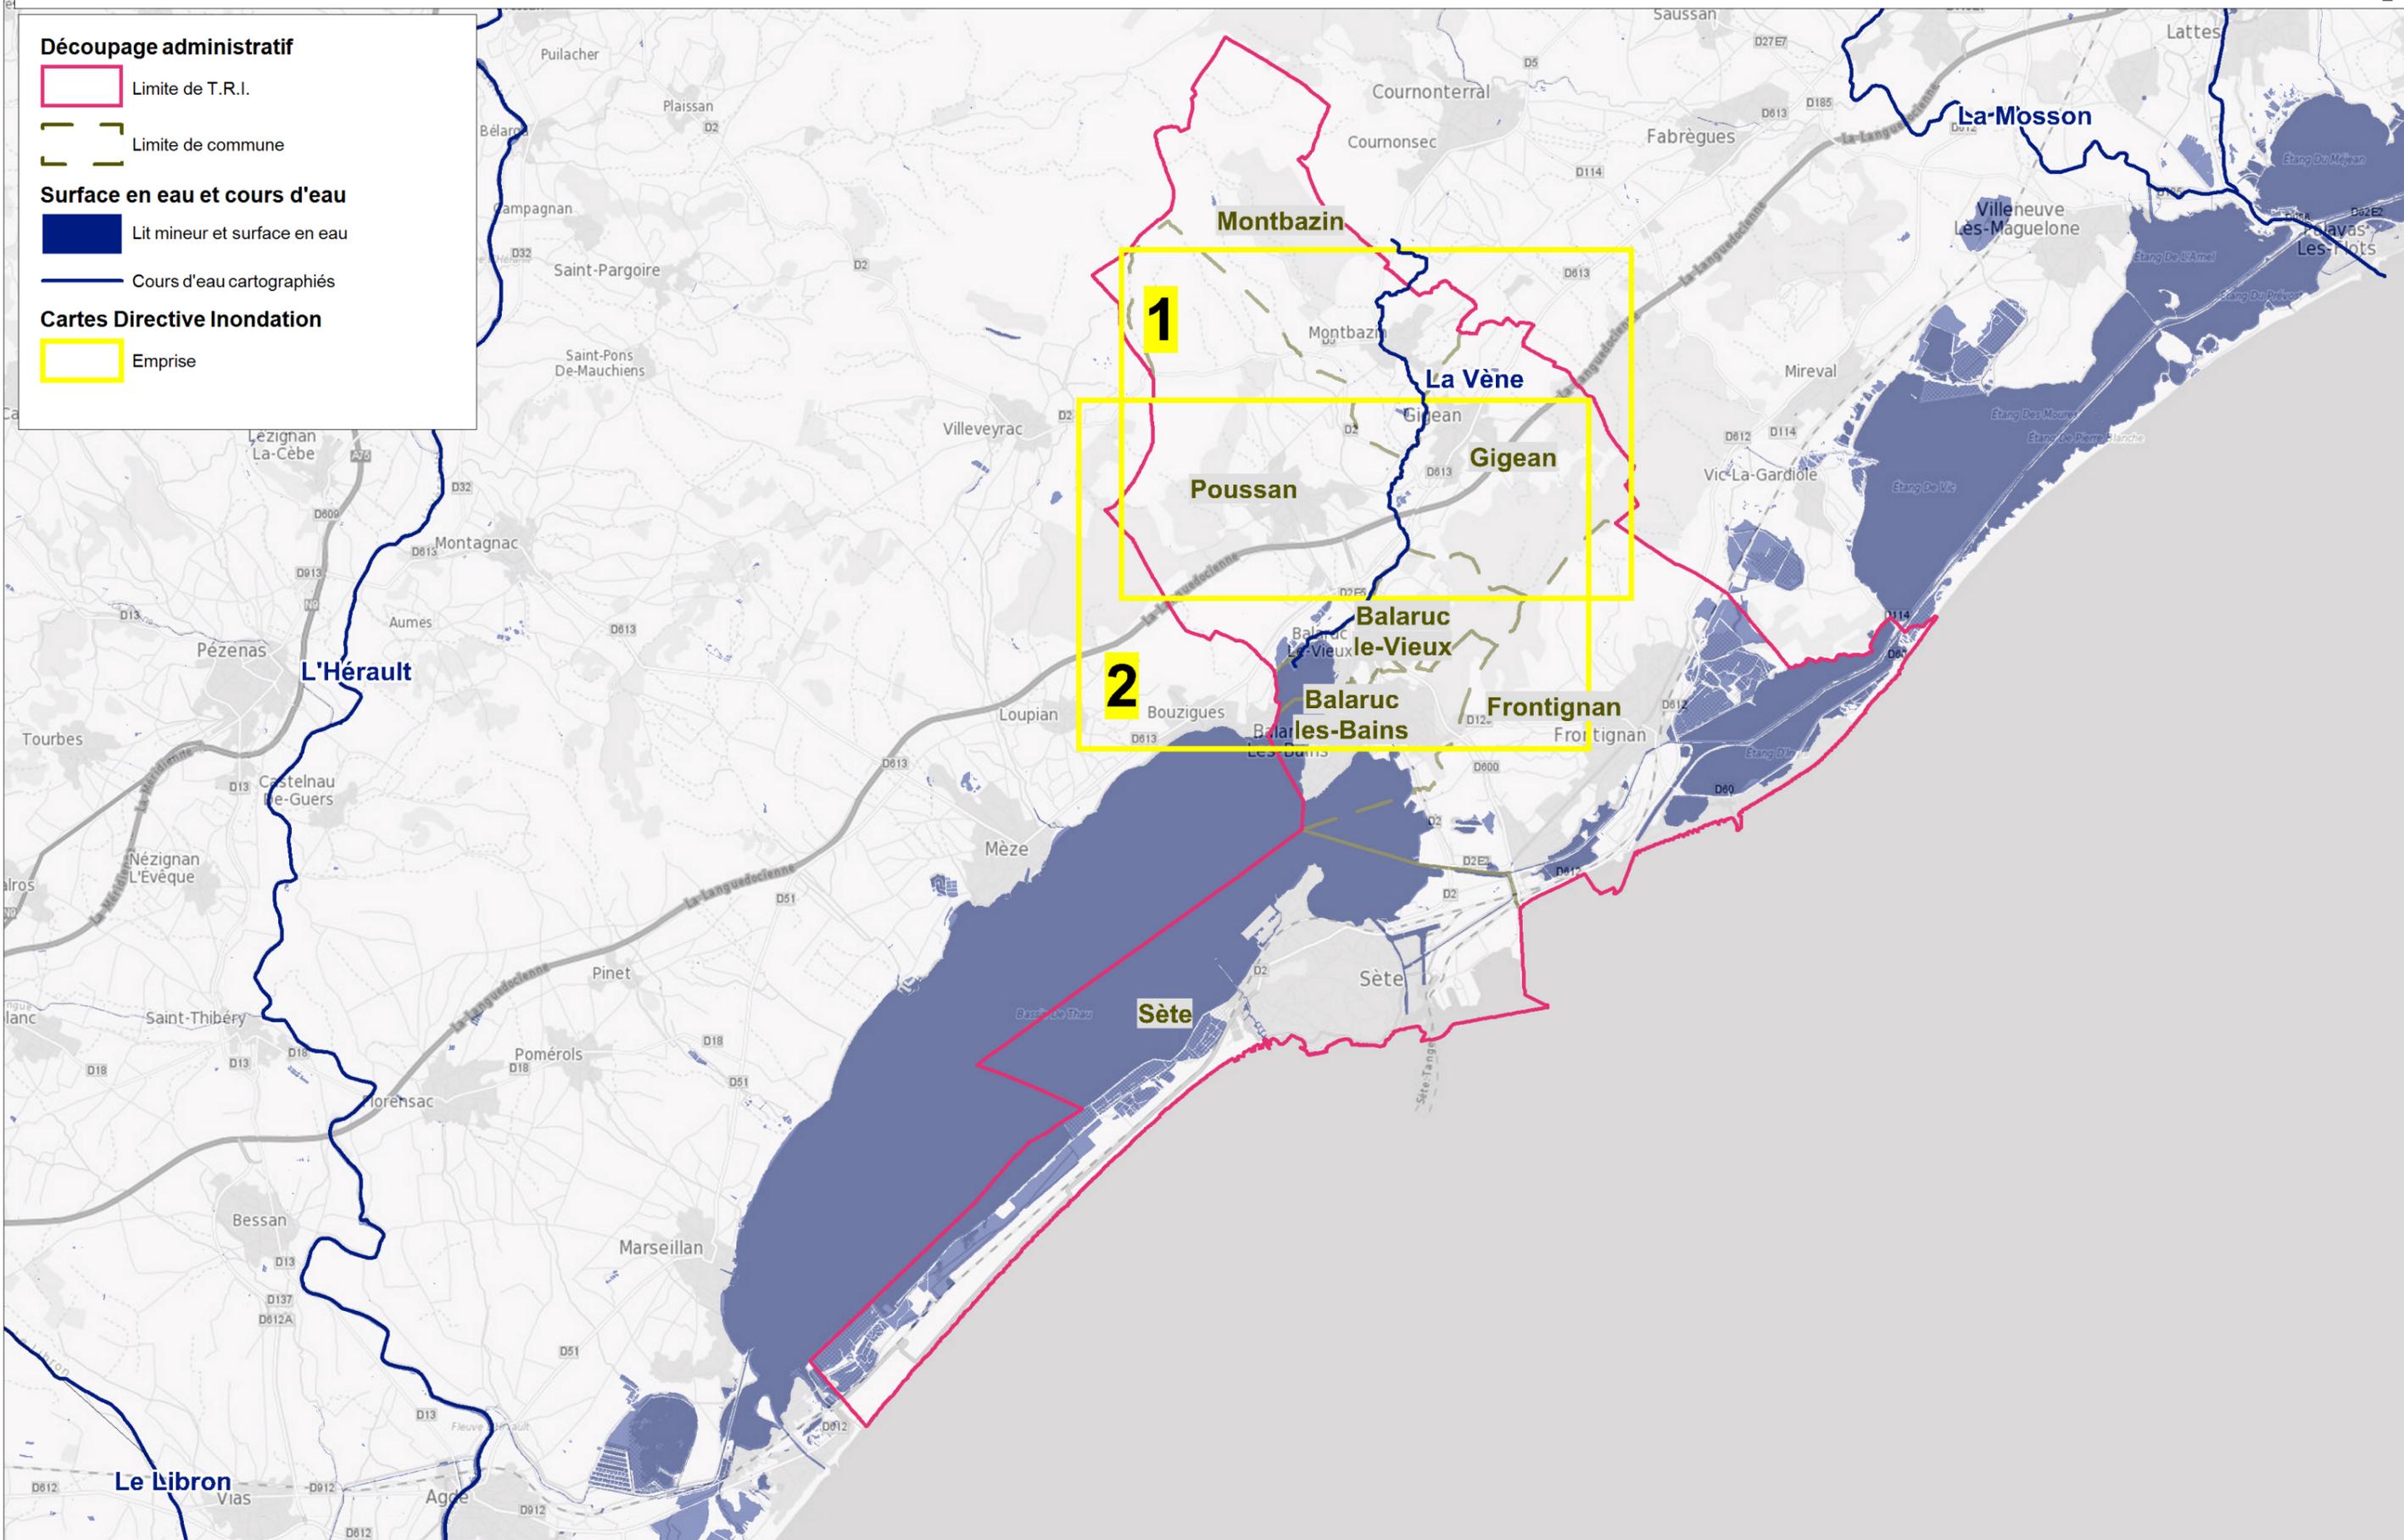



Carte partielle ne tenant pas compte de tous les cours d'eau.

Découpage administratif

- Limite de T.R.I.
- Limite de commune

Surface en eau

- Lit mineur et surface en eau

Enjeux impactés

- Installation d'eau potable
- Etablissement utile à la gestion de crise
- Camping
- Etablissement d'enseignement
- Installation classée IPPC
- Station d'épuration (>2000 EH)
- Patrimoine culturel
- Transformateur électrique
- Etablissement hospitalier

- Route liaison principale

- Voie ferrée

- Autoroute


- Bâti

- Surface d'activité économique

- Limite de zone de protection naturelle

Probabilité de l'évènement

- Faible probabilité (Extrême)
- Moyenne probabilité (Moyen)
- Forte probabilité (Fréquent)

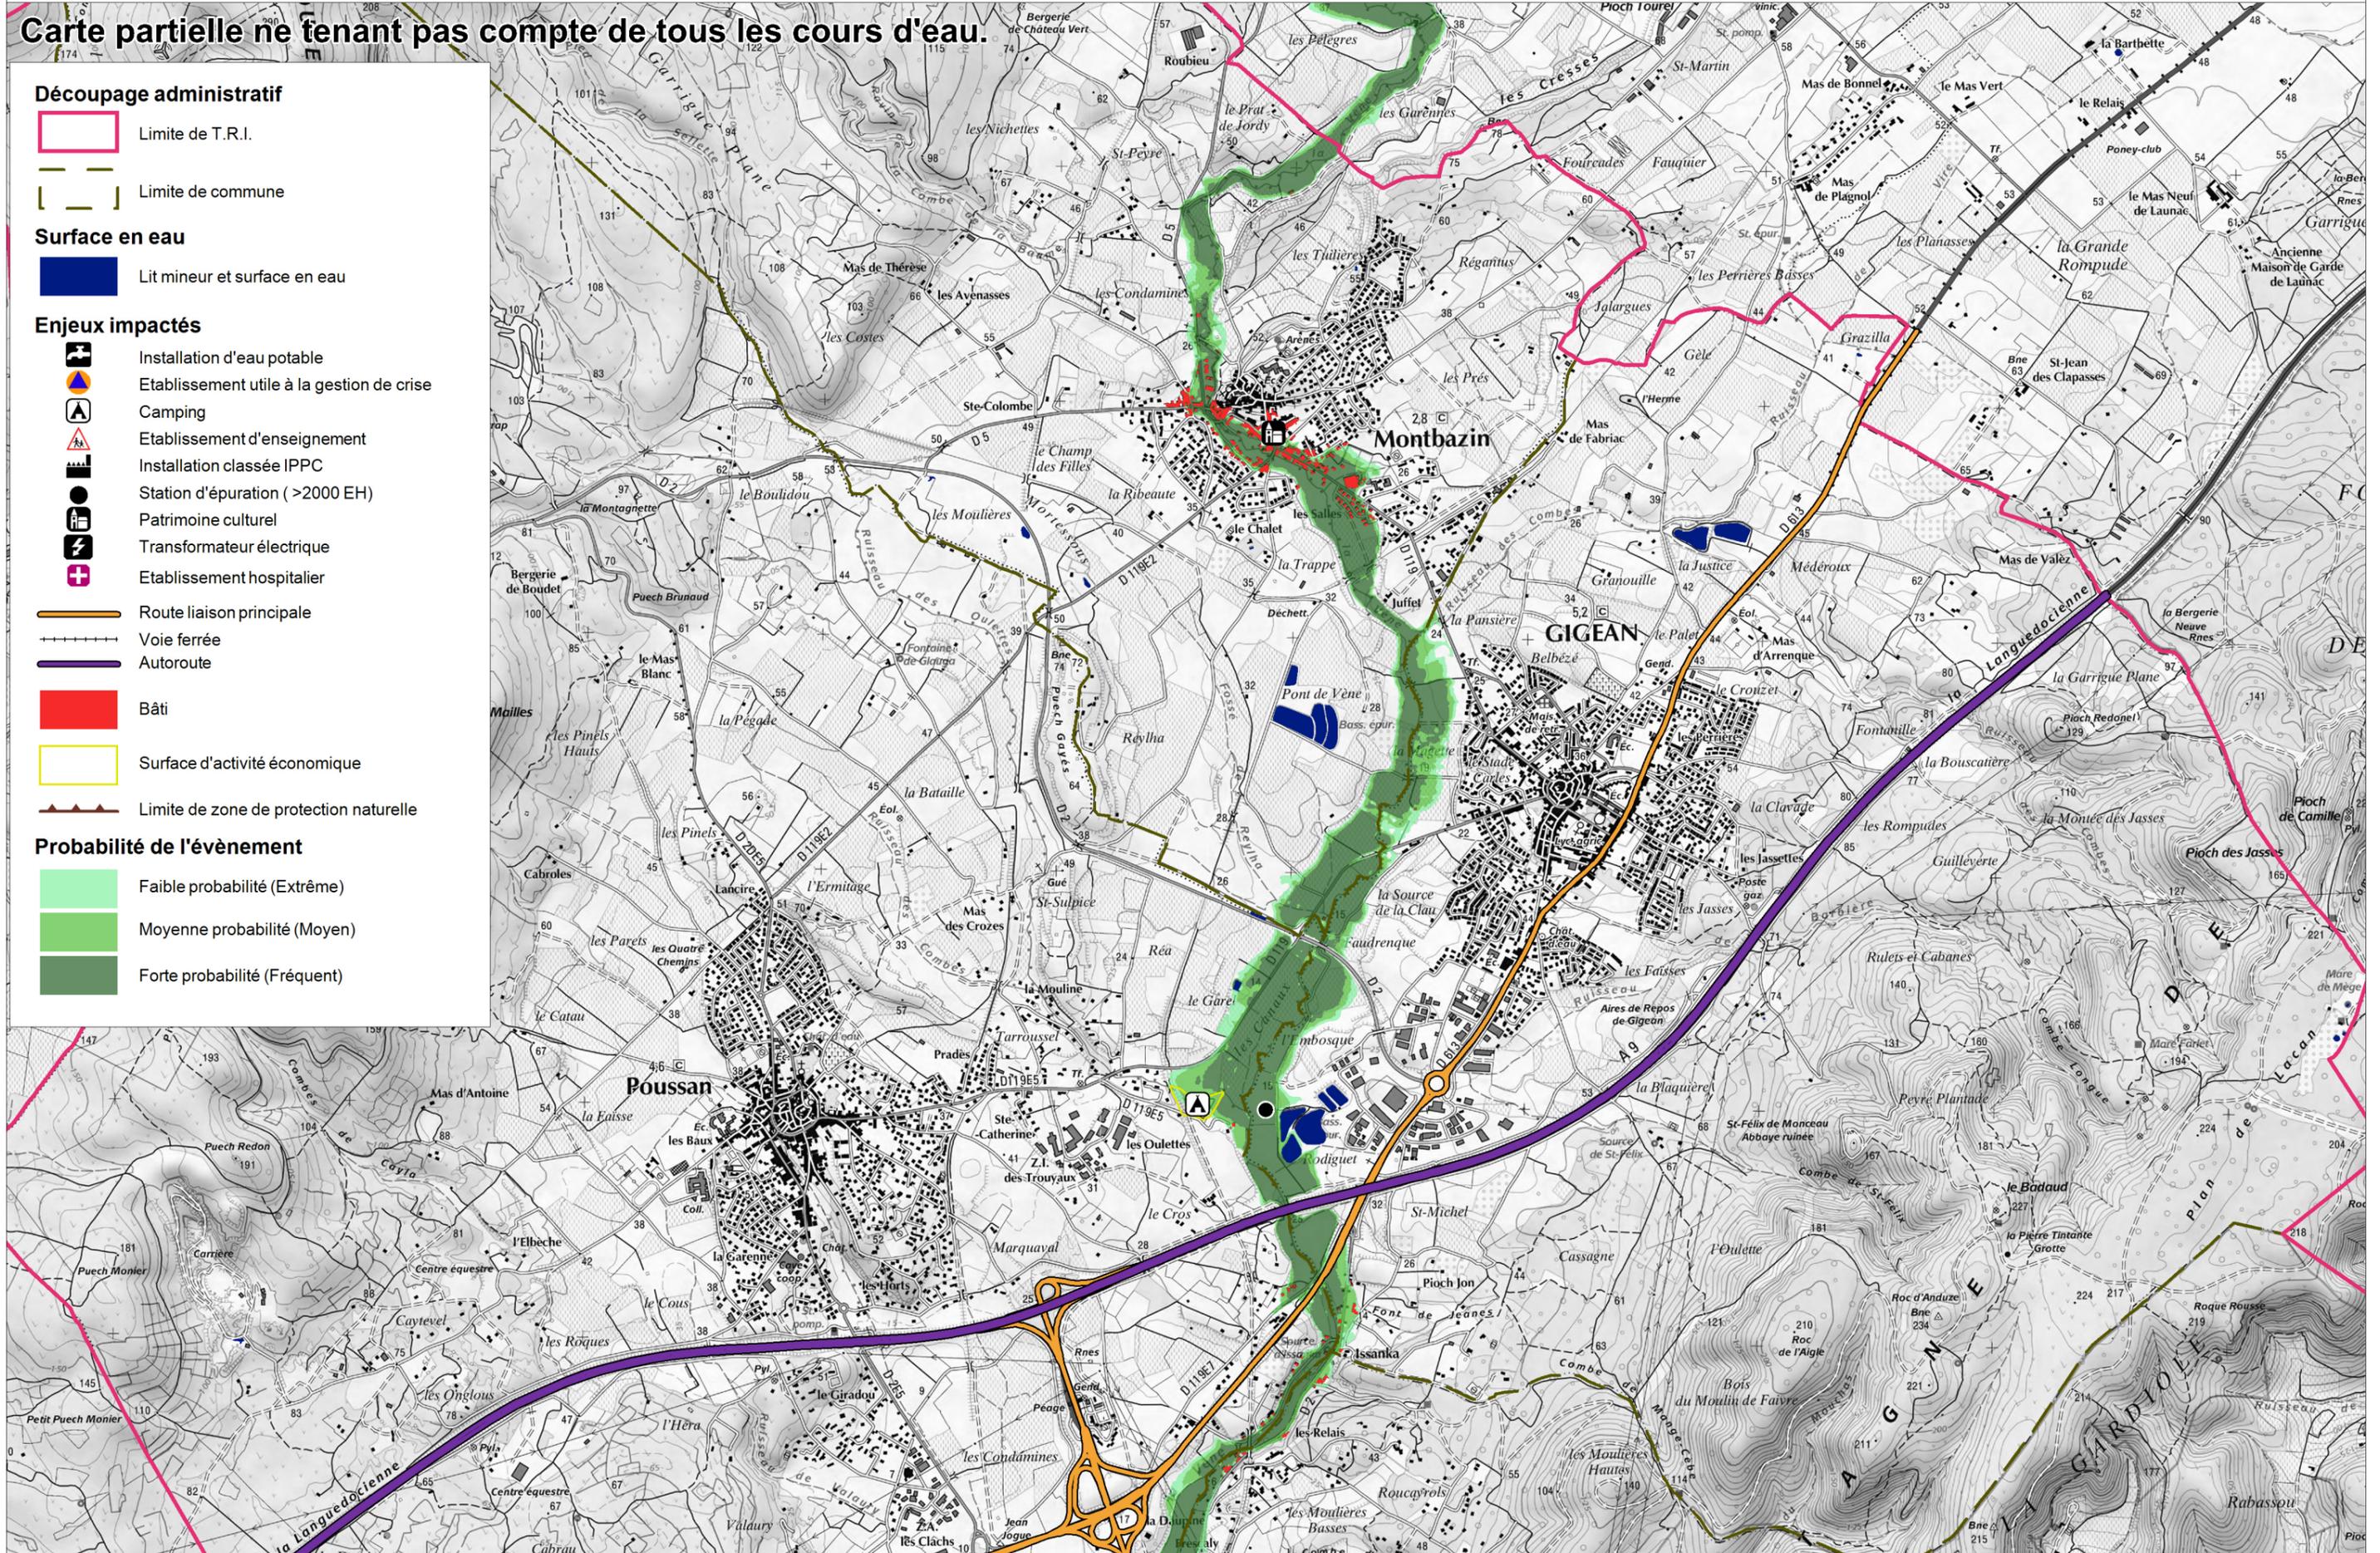



DIRECTIVE INONDATION - T.R.I. de Sète - Carte de synthèse et de risques

VE NE - Débordement de cours d'eau Carte 2/2



Carte partielle ne tenant pas compte de tous les cours d'eau.

Découpage administratif

- Limite de T.R.I.
- Limite de commune

Surface en eau

- Lit mineur et surface en eau

Enjeux impactés

- Installation d'eau potable
- Etablissement utile à la gestion de crise
- Camping
- Etablissement d'enseignement
- Installation classée IPPC
- Station d'épuration (>2000 EH)
- Patrimoine culturel
- Transformateur électrique
- Etablissement hospitalier

- Route liaison principale

- Voie ferrée

- Autoroute


- Bâti

- Surface d'activité économique

- Limite de zone de protection naturelle

Probabilité de l'évènement

- Faible probabilité (Extrême)
- Moyenne probabilité (Moyen)
- Forte probabilité (Fréquent)

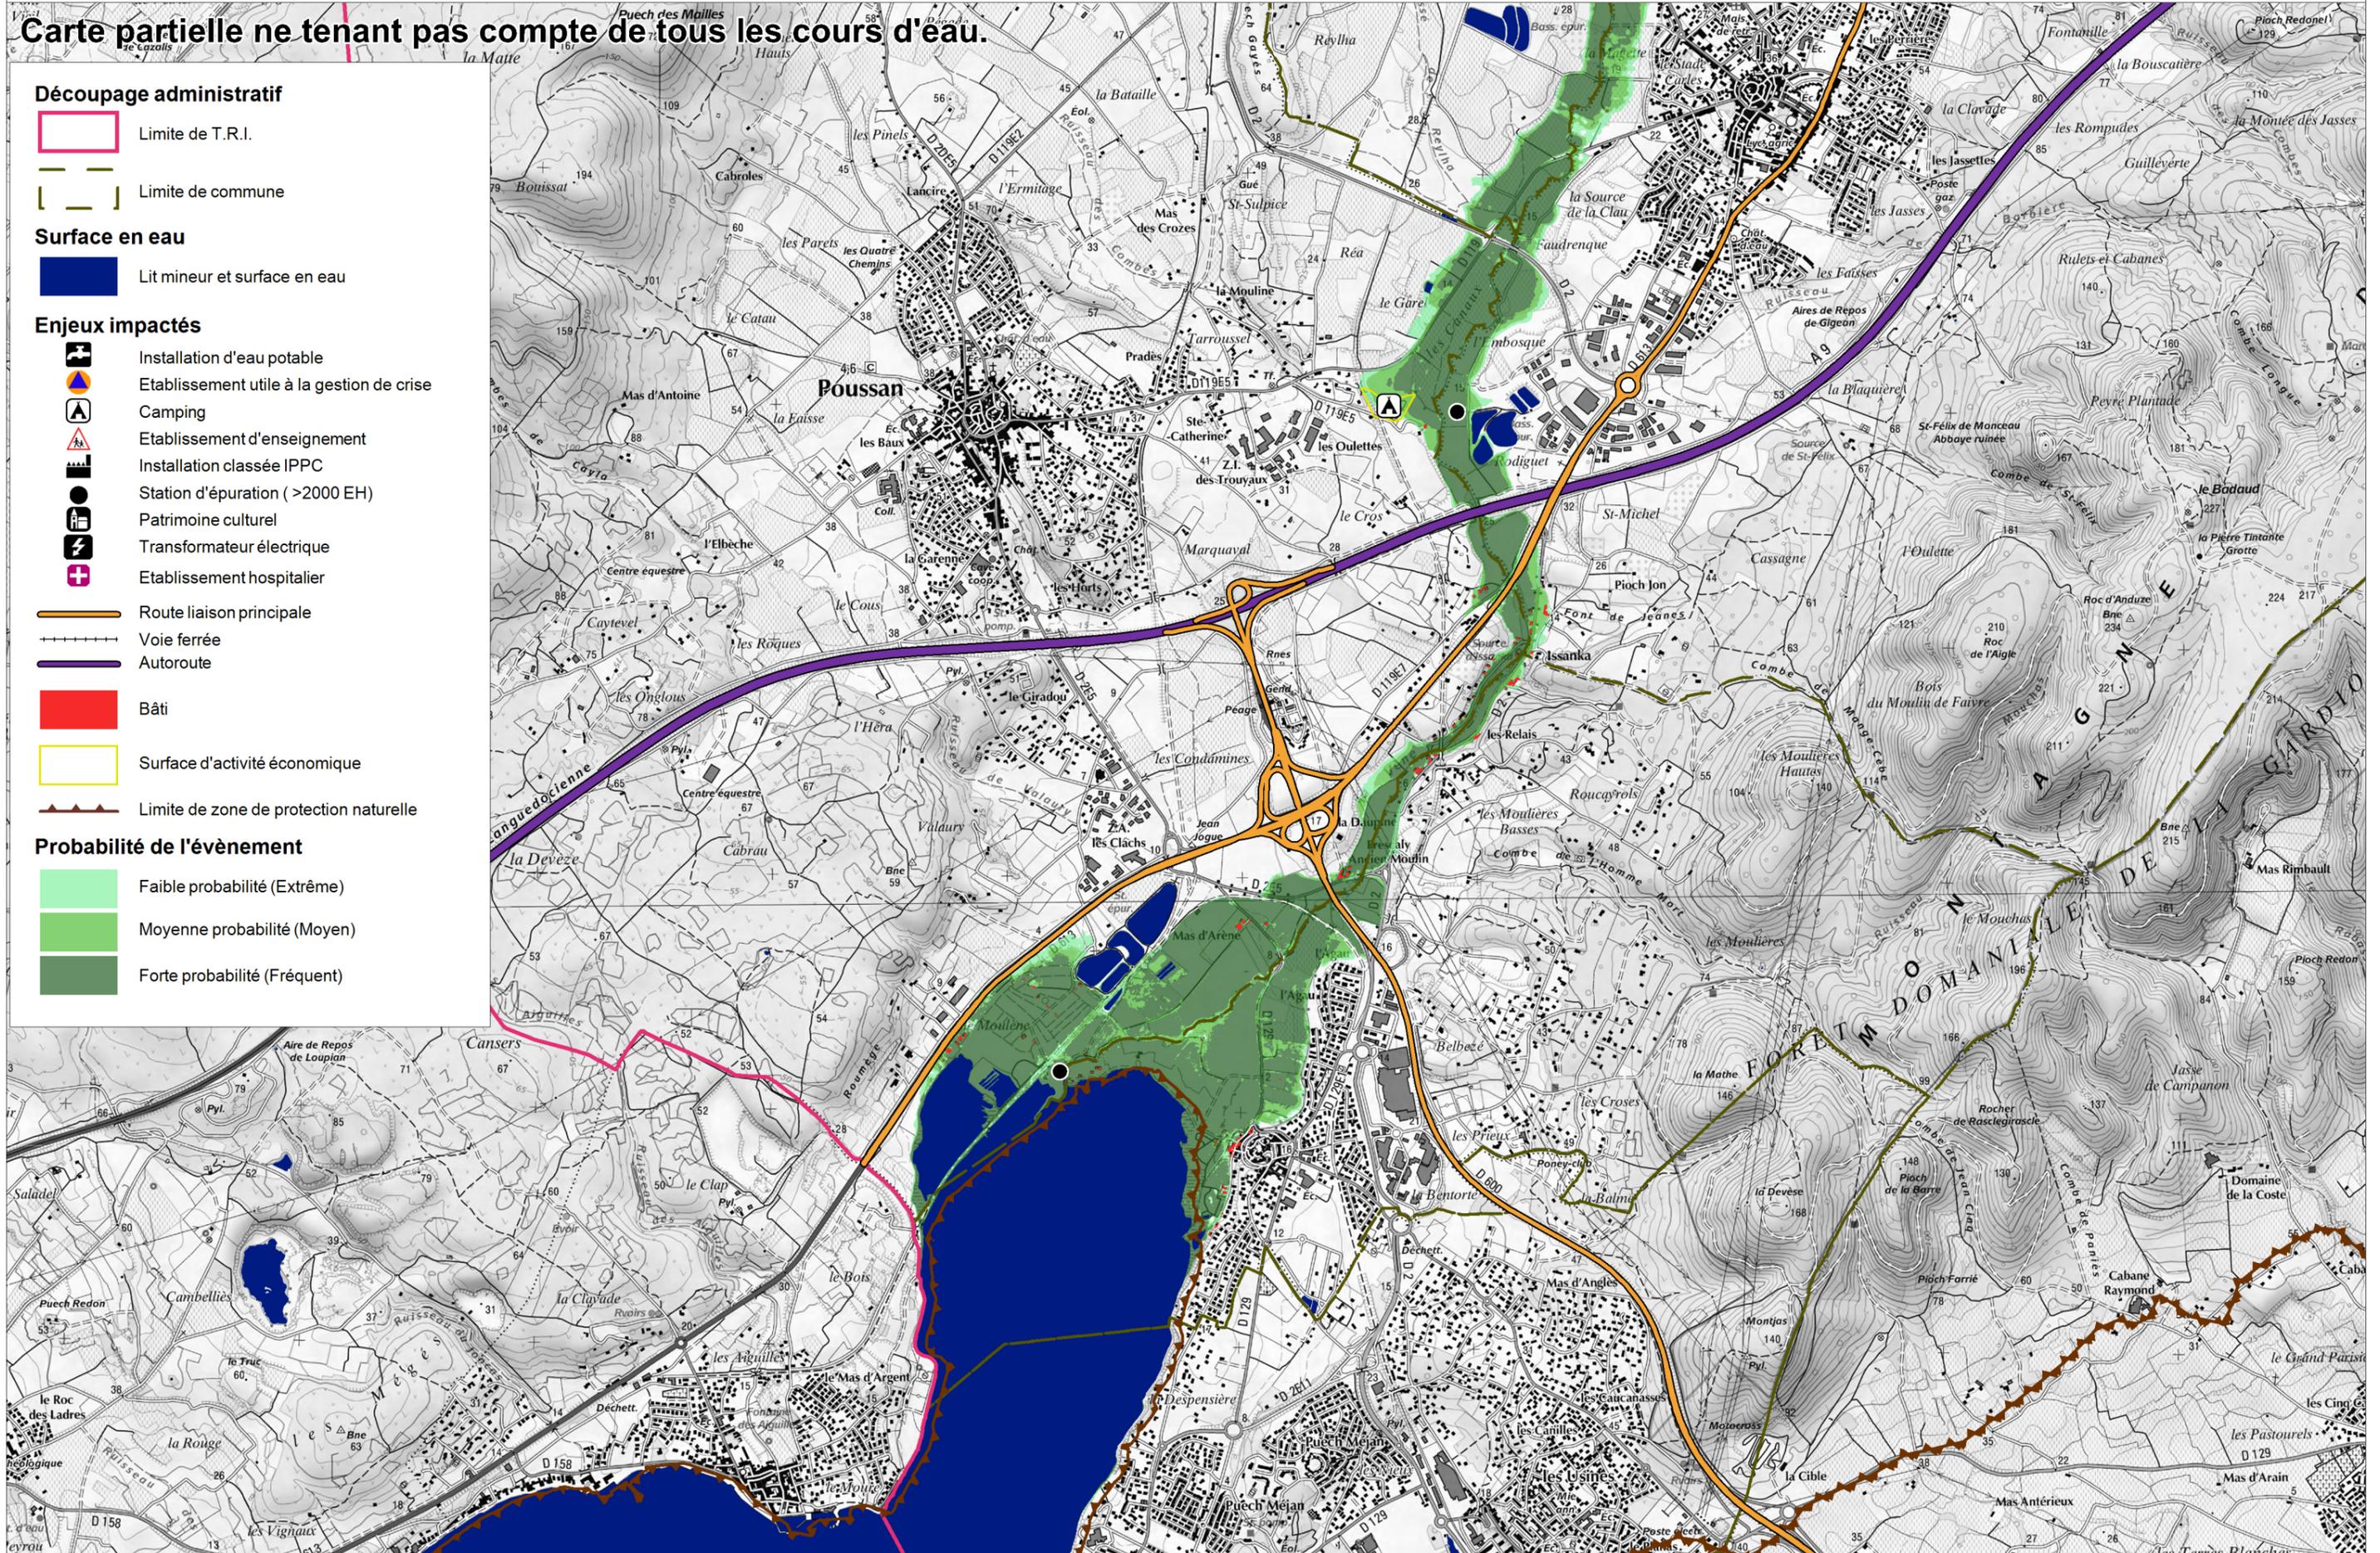

**Direction départementale
des territoires et de la mer
Hérault**
Bâtiment Ozone
Place Ernest Granier
CS 60556
34 064 MONTPELLIER CEDEX



DDTM 34