

Directive Inondation

Bassin Rhône-Méditerranée


Territoire à Risque Important d'inondation (TRI) de Belfort - Montbéliard

Débordement des cours d'eau

Atlas des surfaces inondables
du Doubs, de l'Allan et de la Savoureuse

CARTES DE RISQUE

Atlas du TRI de Belfort - Montbéliard

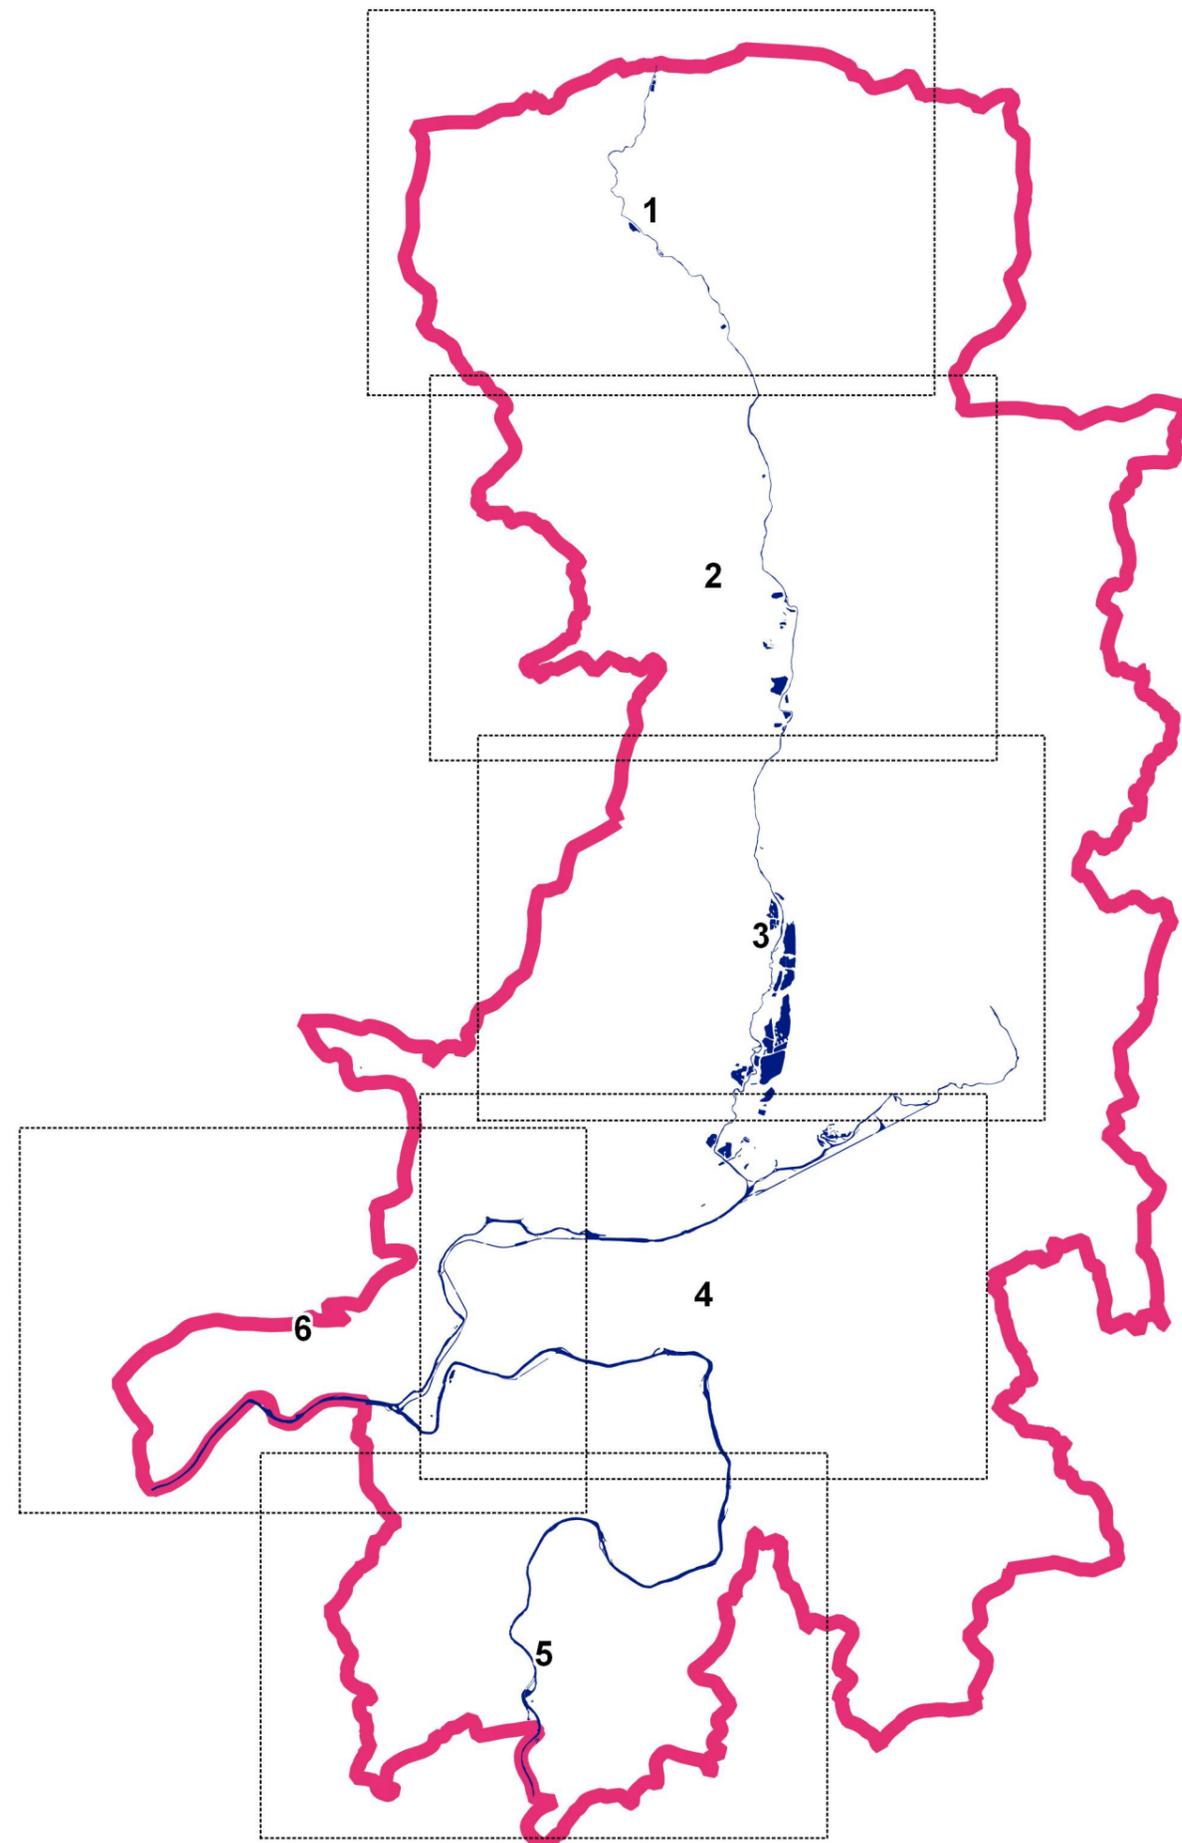

-  Planches
-  Périmètre du TRI
-  Cours d'eau cartographiés

CARTE DE RISQUE


Débordement de cours d'eau

Secteur 1



PRÉFET
DE LA RÉGION
FRANCHE-COMTÉ

- Lit mineur
- Probabilité de crue**
- Scénario fréquent
- Scénario moyen
- Scénario extrême
- Protection**
- Ouvrage de protection
- Zone de sur-aléa
- Enjeux**
- Bâtiment
- Surface d'activité économique
- Limite de zone de protection naturelle
- + Etablissement hospitalier
- A Etablissement d'enseignement
- C Camping
- I Etablissement classé IPPC
- Station d'épuration (> 2000 EH)
- ⚡ Transformateur électrique
- H Installation d'eau potable
- G Gare
- A Aéroport
- P Etablissement pénitentiaire
- M Patrimoine culturel
- E Autre établ. sensible à la gestion de crise
- U Etablissement utile à la gestion de crise
- Réseaux**
- Autoroute, quasi-autoroute
- Route, liaison principale
- Voie ferrée principale
- Découpage administratif**
- Périmètre du TRI
- Limite de commune

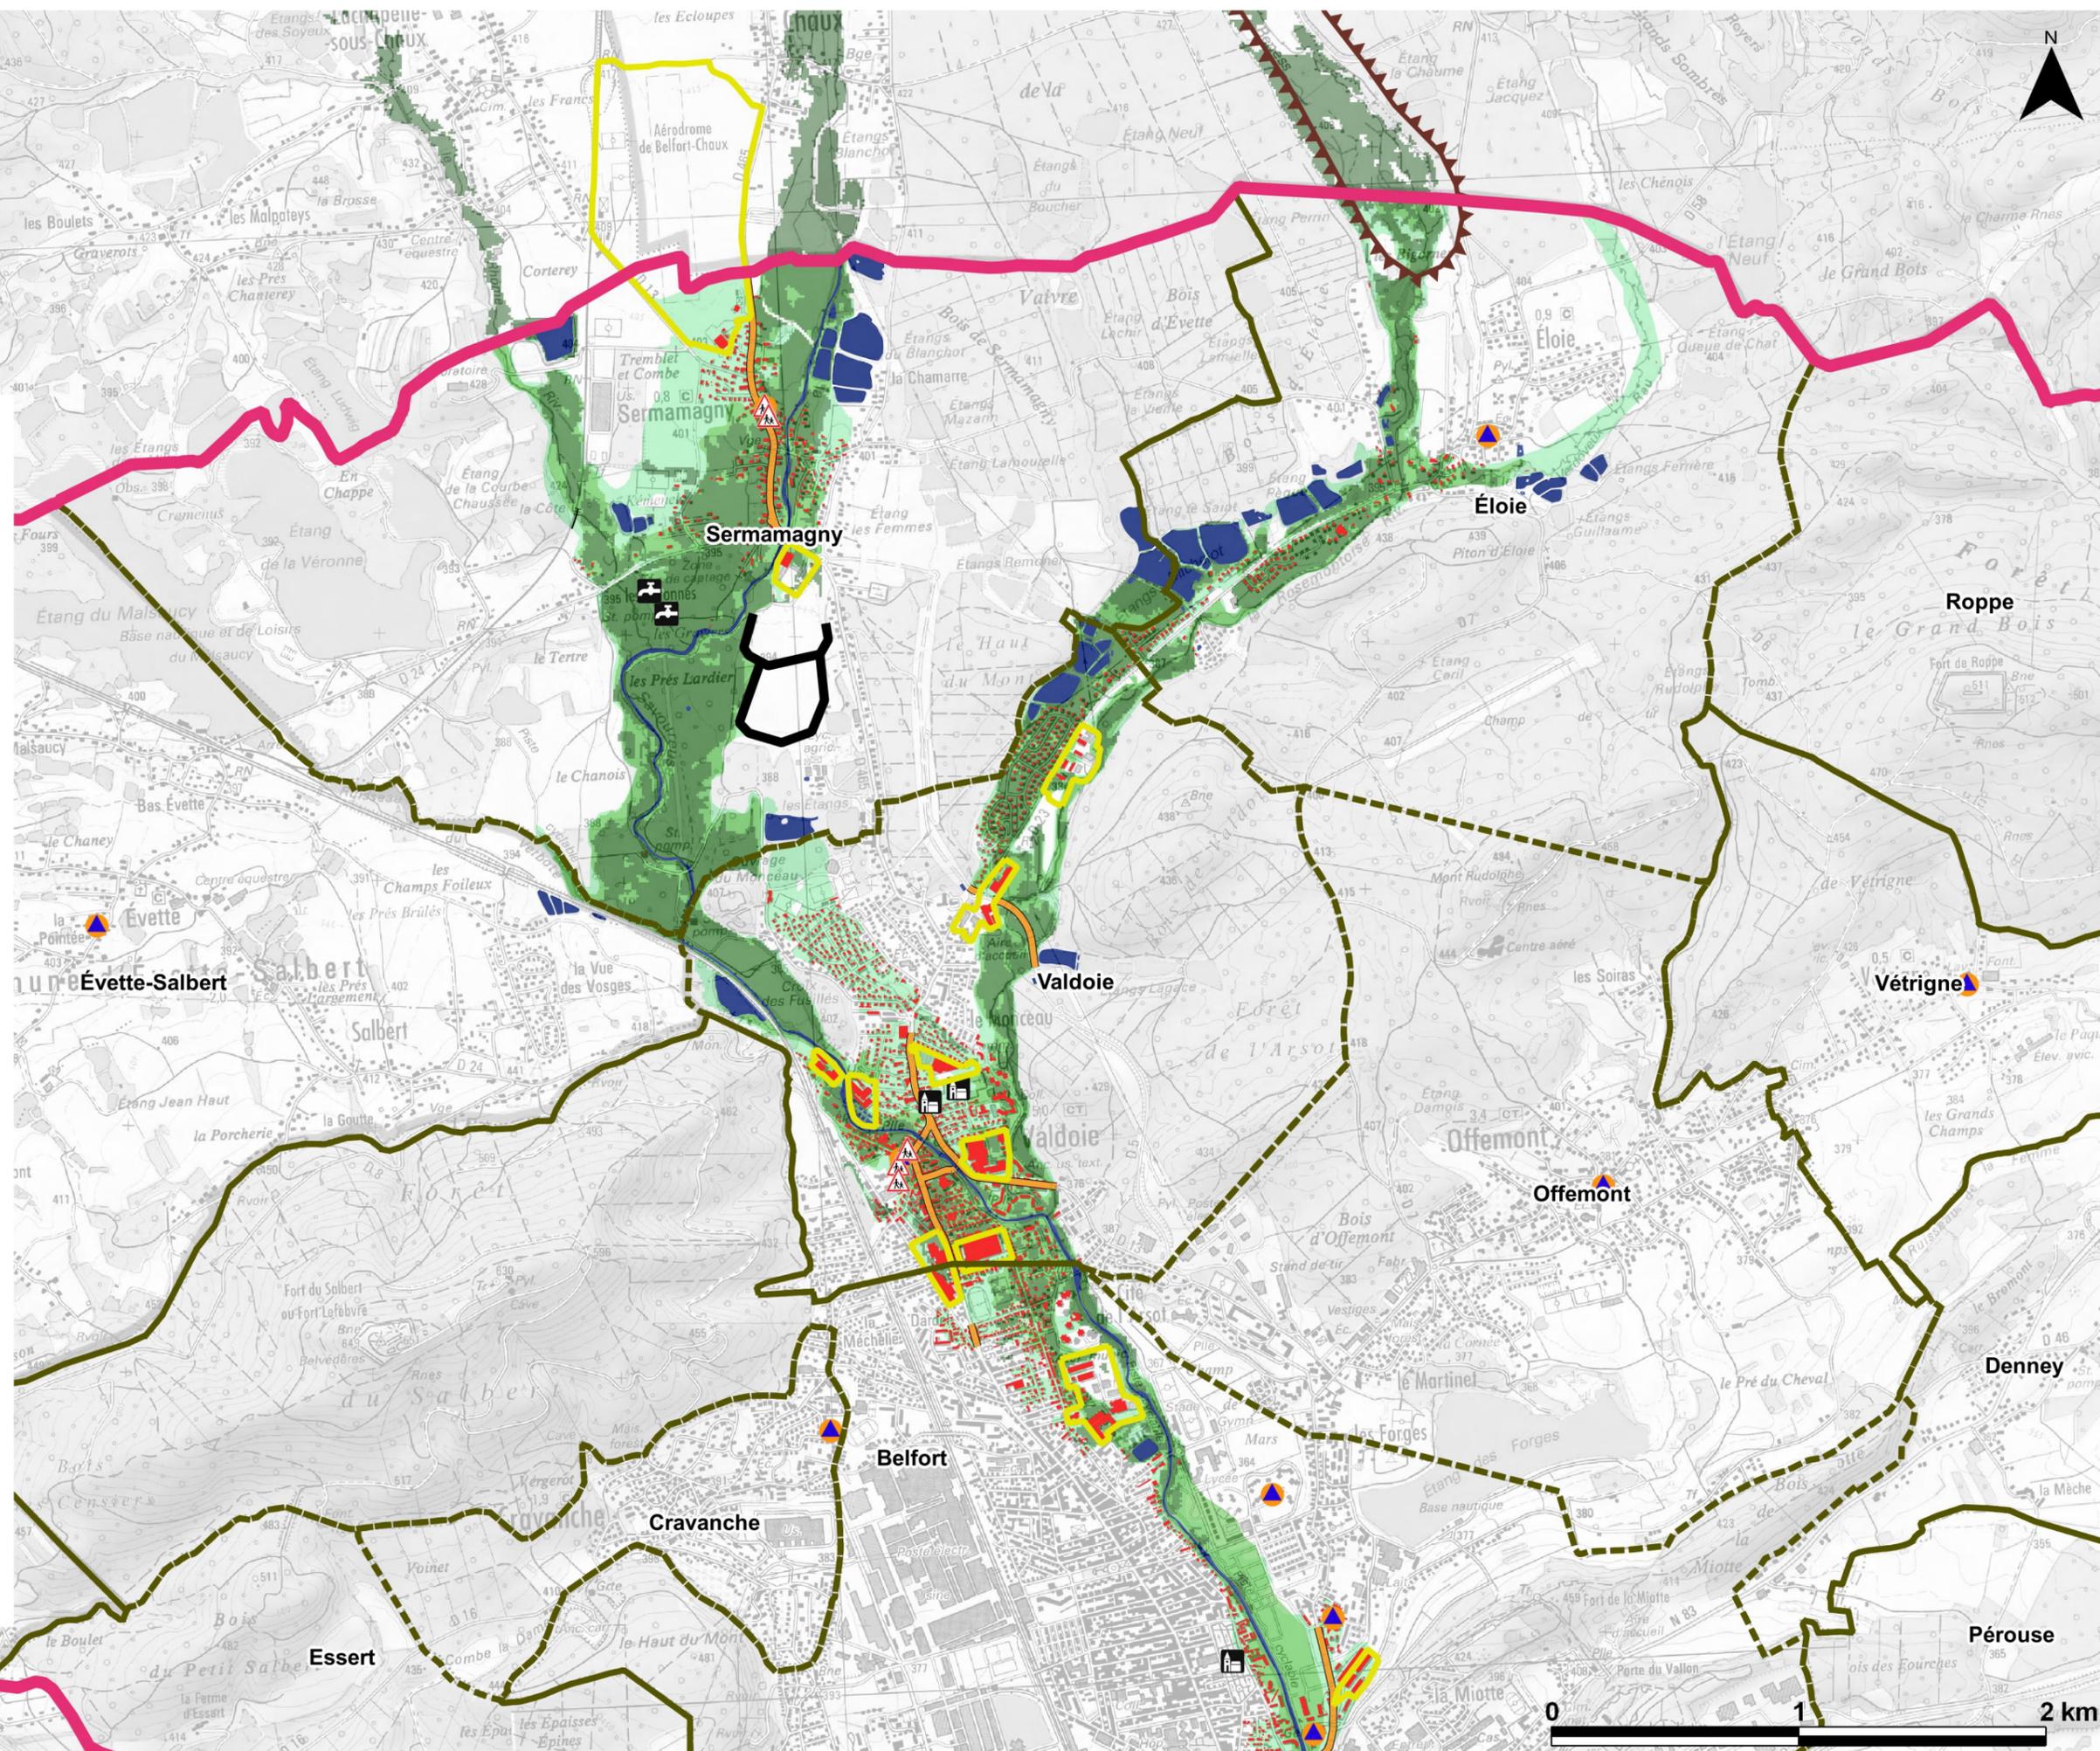

Protocole Ministères-IGN du 8 janvier 2012
Sources : DDT25, DDT90, DREAL FC
Conception : DREAL FC / SPR / DRNH / août 2013

CARTE DE RISQUE


Débordement de cours d'eau

Secteur 2



PRÉFET
DE LA RÉGION
FRANCHE-COMTÉ

- Lit mineur**
Lit mineur
- Probabilité de crue**
 - Scénario fréquent
 - Scénario moyen
 - Scénario extrême
- Protection**
 - Ouvrage de protection
 - Zone de sur-aléa
- Enjeux**
 - Bâtiment
 - Surface d'activité économique
 - Limite de zone de protection naturelle
 - Etablissement hospitalier
 - Etablissement d'enseignement
 - Camping
 - Etablissement classé IPPC
 - Station d'épuration (> 2000 EH)
 - Transformateur électrique
 - Installation d'eau potable
 - Gare
 - Aéroport
 - Etablissement pénitentiaire
 - Patrimoine culturel
 - Autre établ. sensible à la gestion de crise
 - Etablissement utile à la gestion de crise
- Réseaux**
 - Autoroute, quasi-autoroute
 - Route, liaison principale
 - Voie ferrée principale
- Découpage administratif**
 - Périmètre du TRI
 - Limite de commune

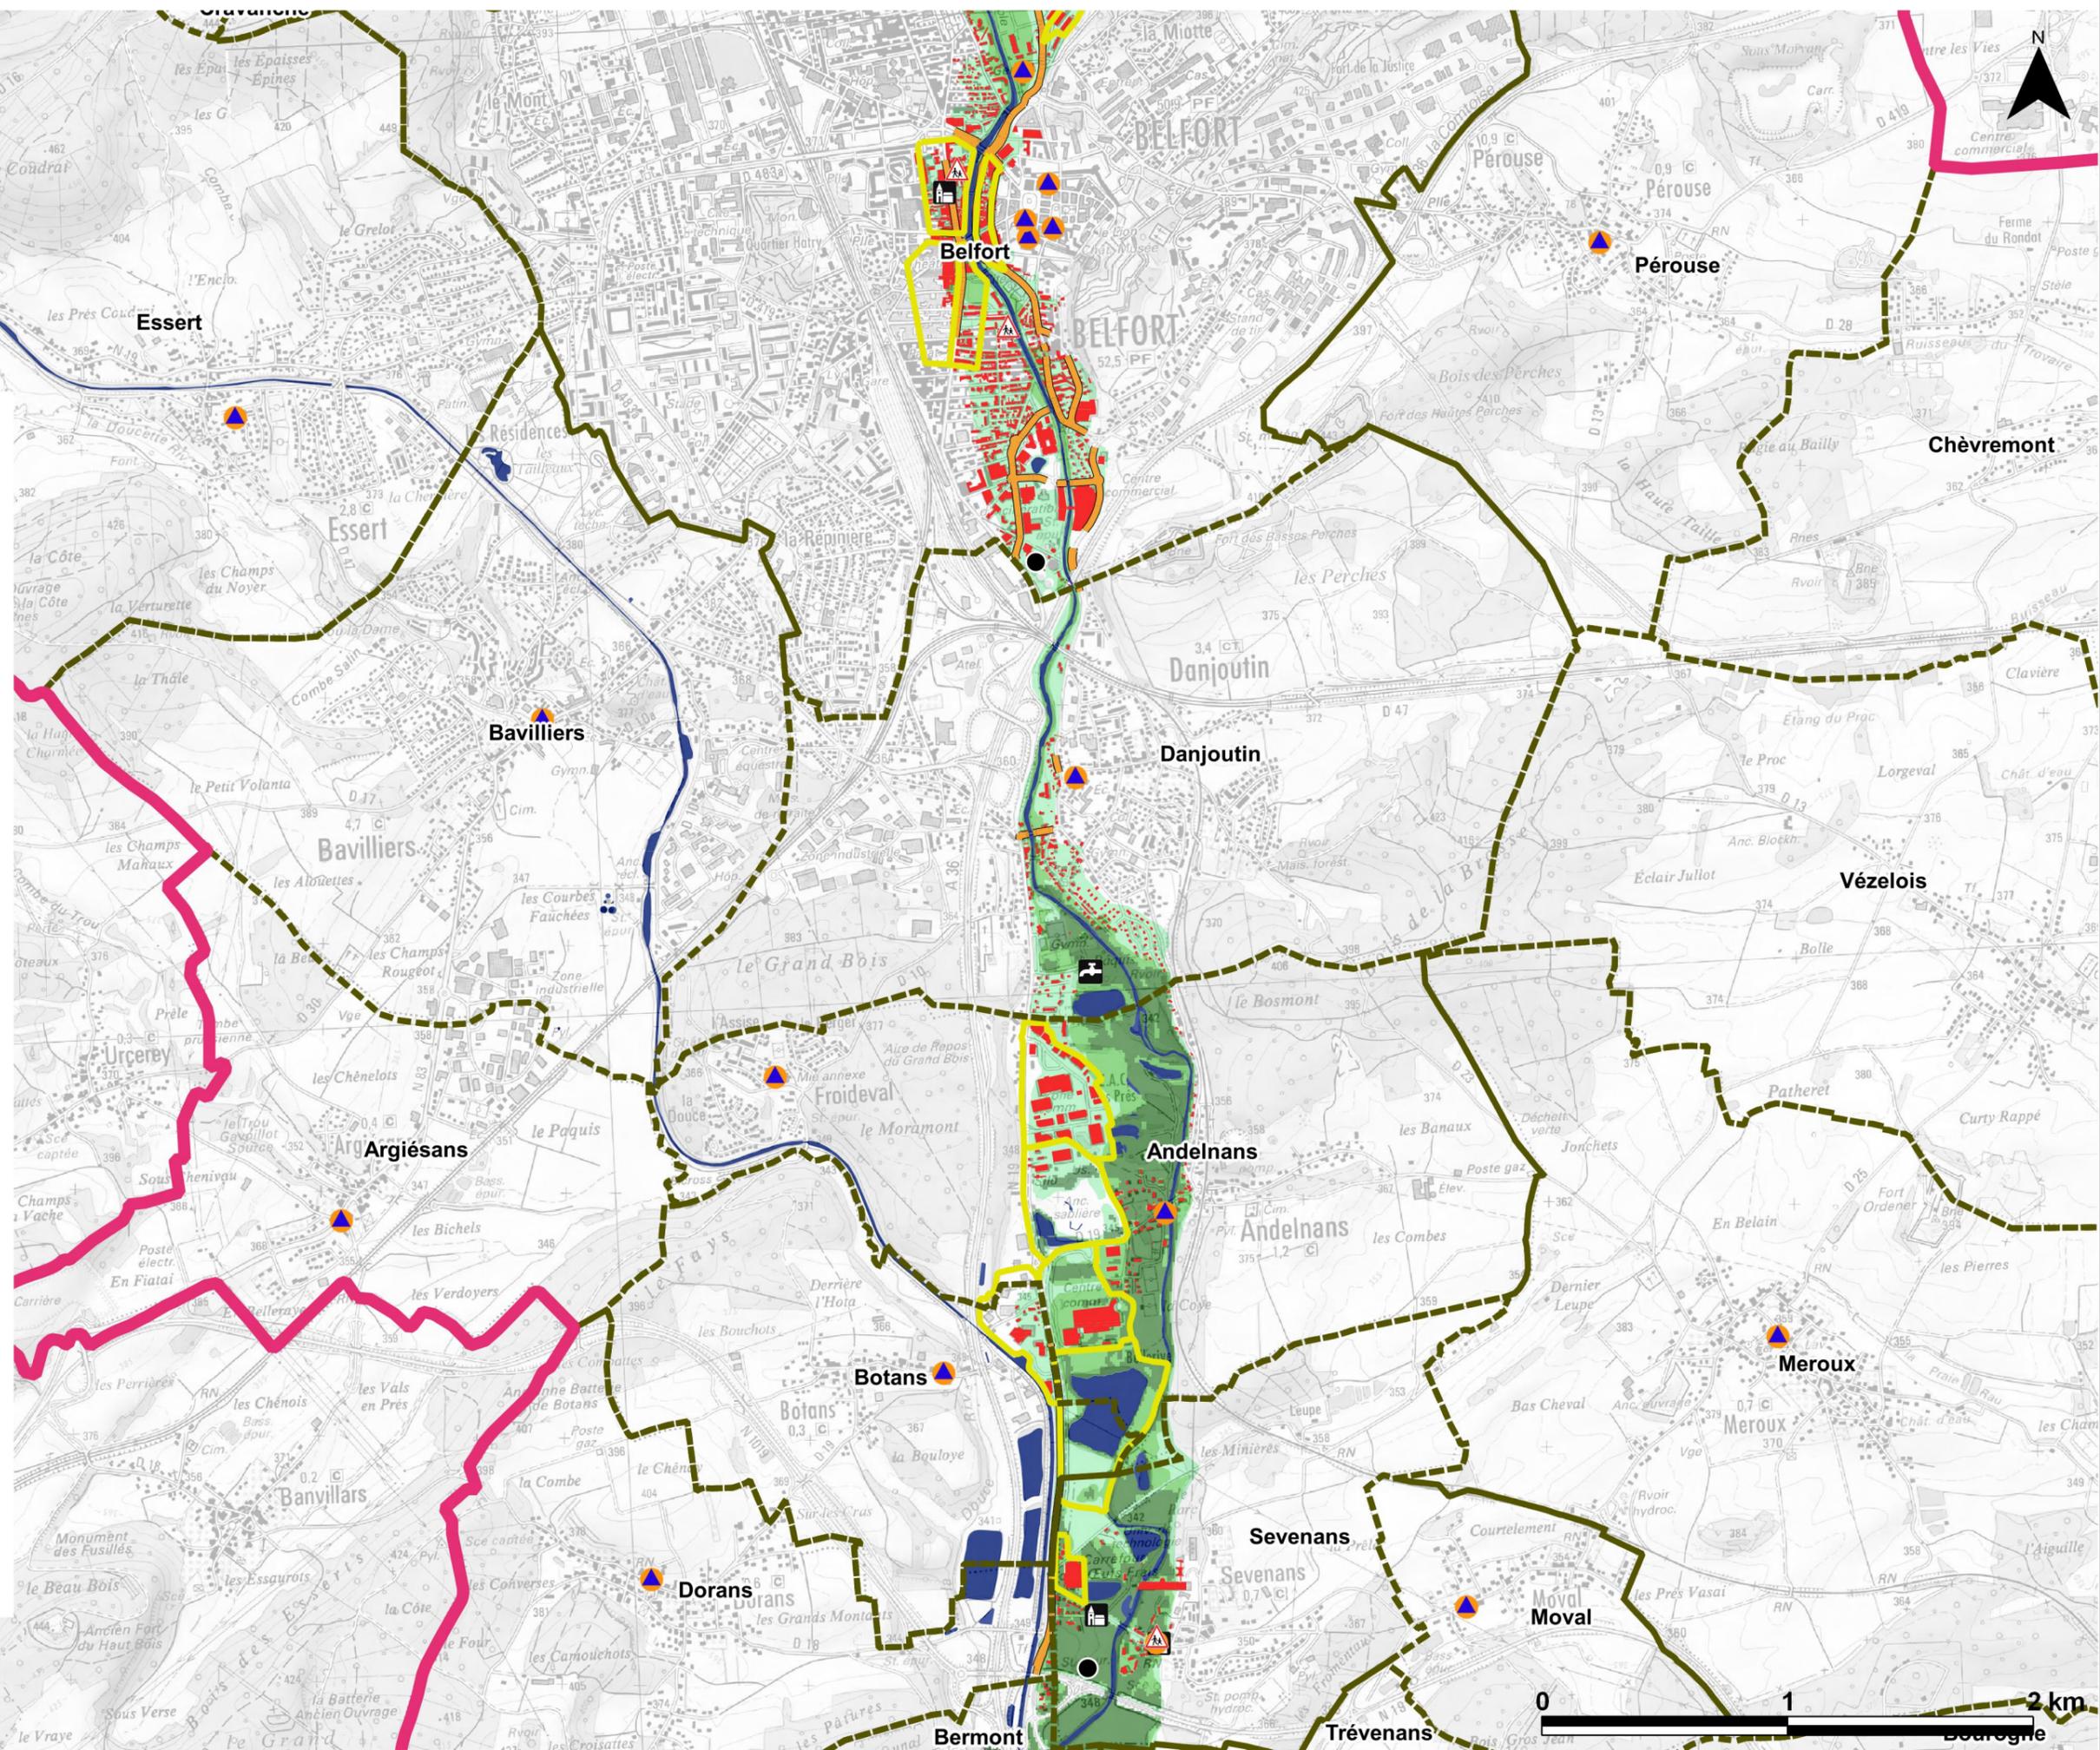

Protocole Ministères-IGN du 8 janvier 2012
Sources : DDT25, DDT90, DREAL FC
Conception : DREAL FC / SPR / DRNH / août 2013



CARTE DE RISQUE


Débordement de cours d'eau

Secteur 3



PRÉFET
DE LA RÉGION
FRANCHE-COMTÉ

- Lit mineur**
 - Lit mineur
- Probabilité de crue**
 - Scénario fréquent
 - Scénario moyen
 - Scénario extrême
- Protection**
 - Ouvrage de protection
 - Zone de sur-aléa
- Enjeux**
 - Bâtiment
 - Surface d'activité économique
 - Limite de zone de protection naturelle
 - Etablissement hospitalier
 - Etablissement d'enseignement
 - Camping
 - Etablissement classé IPPC
 - Station d'épuration (> 2000 EH)
 - Transformateur électrique
 - Installation d'eau potable
 - Gare
 - Aéroport
 - Etablissement pénitentiaire
 - Patrimoine culturel
 - Autre établ. sensible à la gestion de crise
 - Etablissement utile à la gestion de crise
- Réseaux**
 - Autoroute, quasi-autoroute
 - Route, liaison principale
 - Voie ferrée principale
- Découpage administratif**
 - Périmètre du TRI
 - Limite de commune

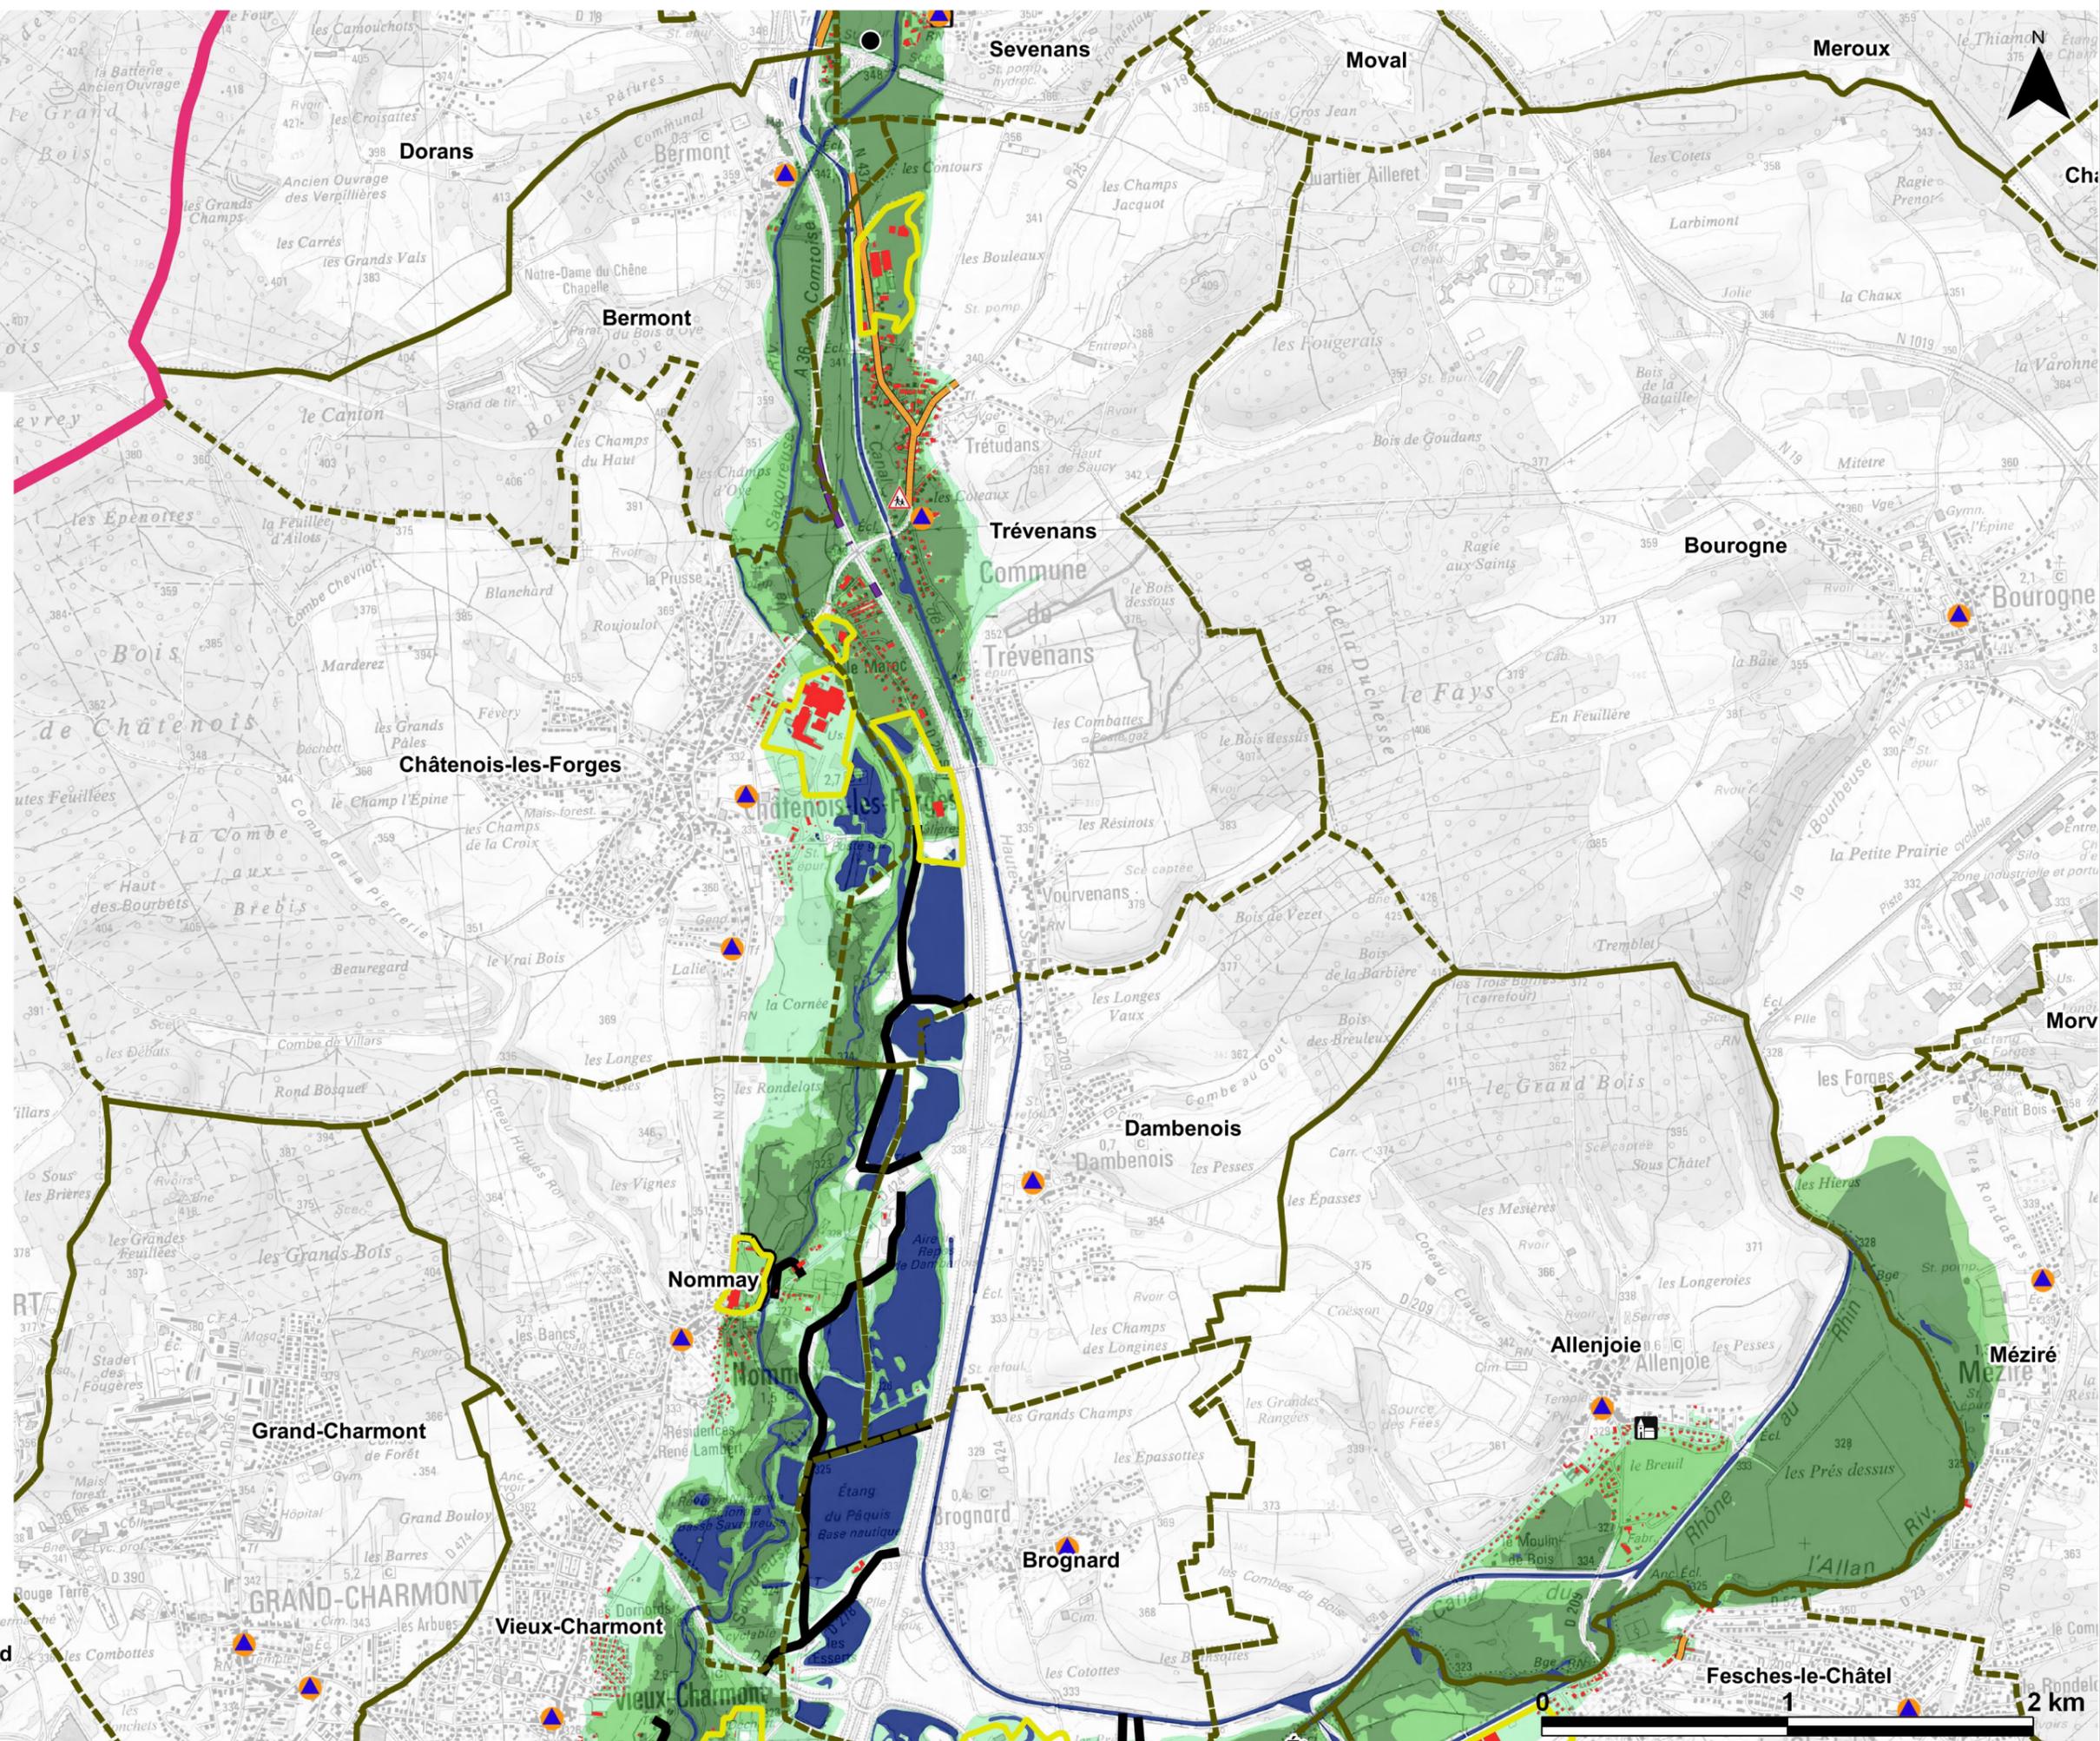

Protocole Ministères-IGN du 8 janvier 2012
Sources : DDT25, DDT90, DREAL FC
Conception : DREAL FC / SPR / DRNH / août 2013




CARTE DE RISQUE

Débordement de cours d'eau

Secteur 4



- Lit mineur**
Lit mineur
- Probabilité de crue**
 - Scénario fréquent
 - Scénario moyen
 - Scénario extrême
- Protection**
 - Ouvrage de protection
 - Zone de sur-aléa
- Enjeux**
 - Bâtiment
 - Surface d'activité économique
 - Limite de zone de protection naturelle
 - Etablissement hospitalier
 - Etablissement d'enseignement
 - Camping
 - Etablissement classé IPPC
 - Station d'épuration (> 2000 EH)
 - Transformateur électrique
 - Installation d'eau potable
 - Gare
 - Aéroport
 - Etablissement pénitentiaire
 - Patrimoine culturel
 - Autre établ. sensible à la gestion de crise
 - Etablissement utile à la gestion de crise
- Réseaux**
 - Autoroute, quasi-autoroute
 - Route, liaison principale
 - Voie ferrée principale
- Découpage administratif**
 - Périmètre du TRI
 - Limite de commune

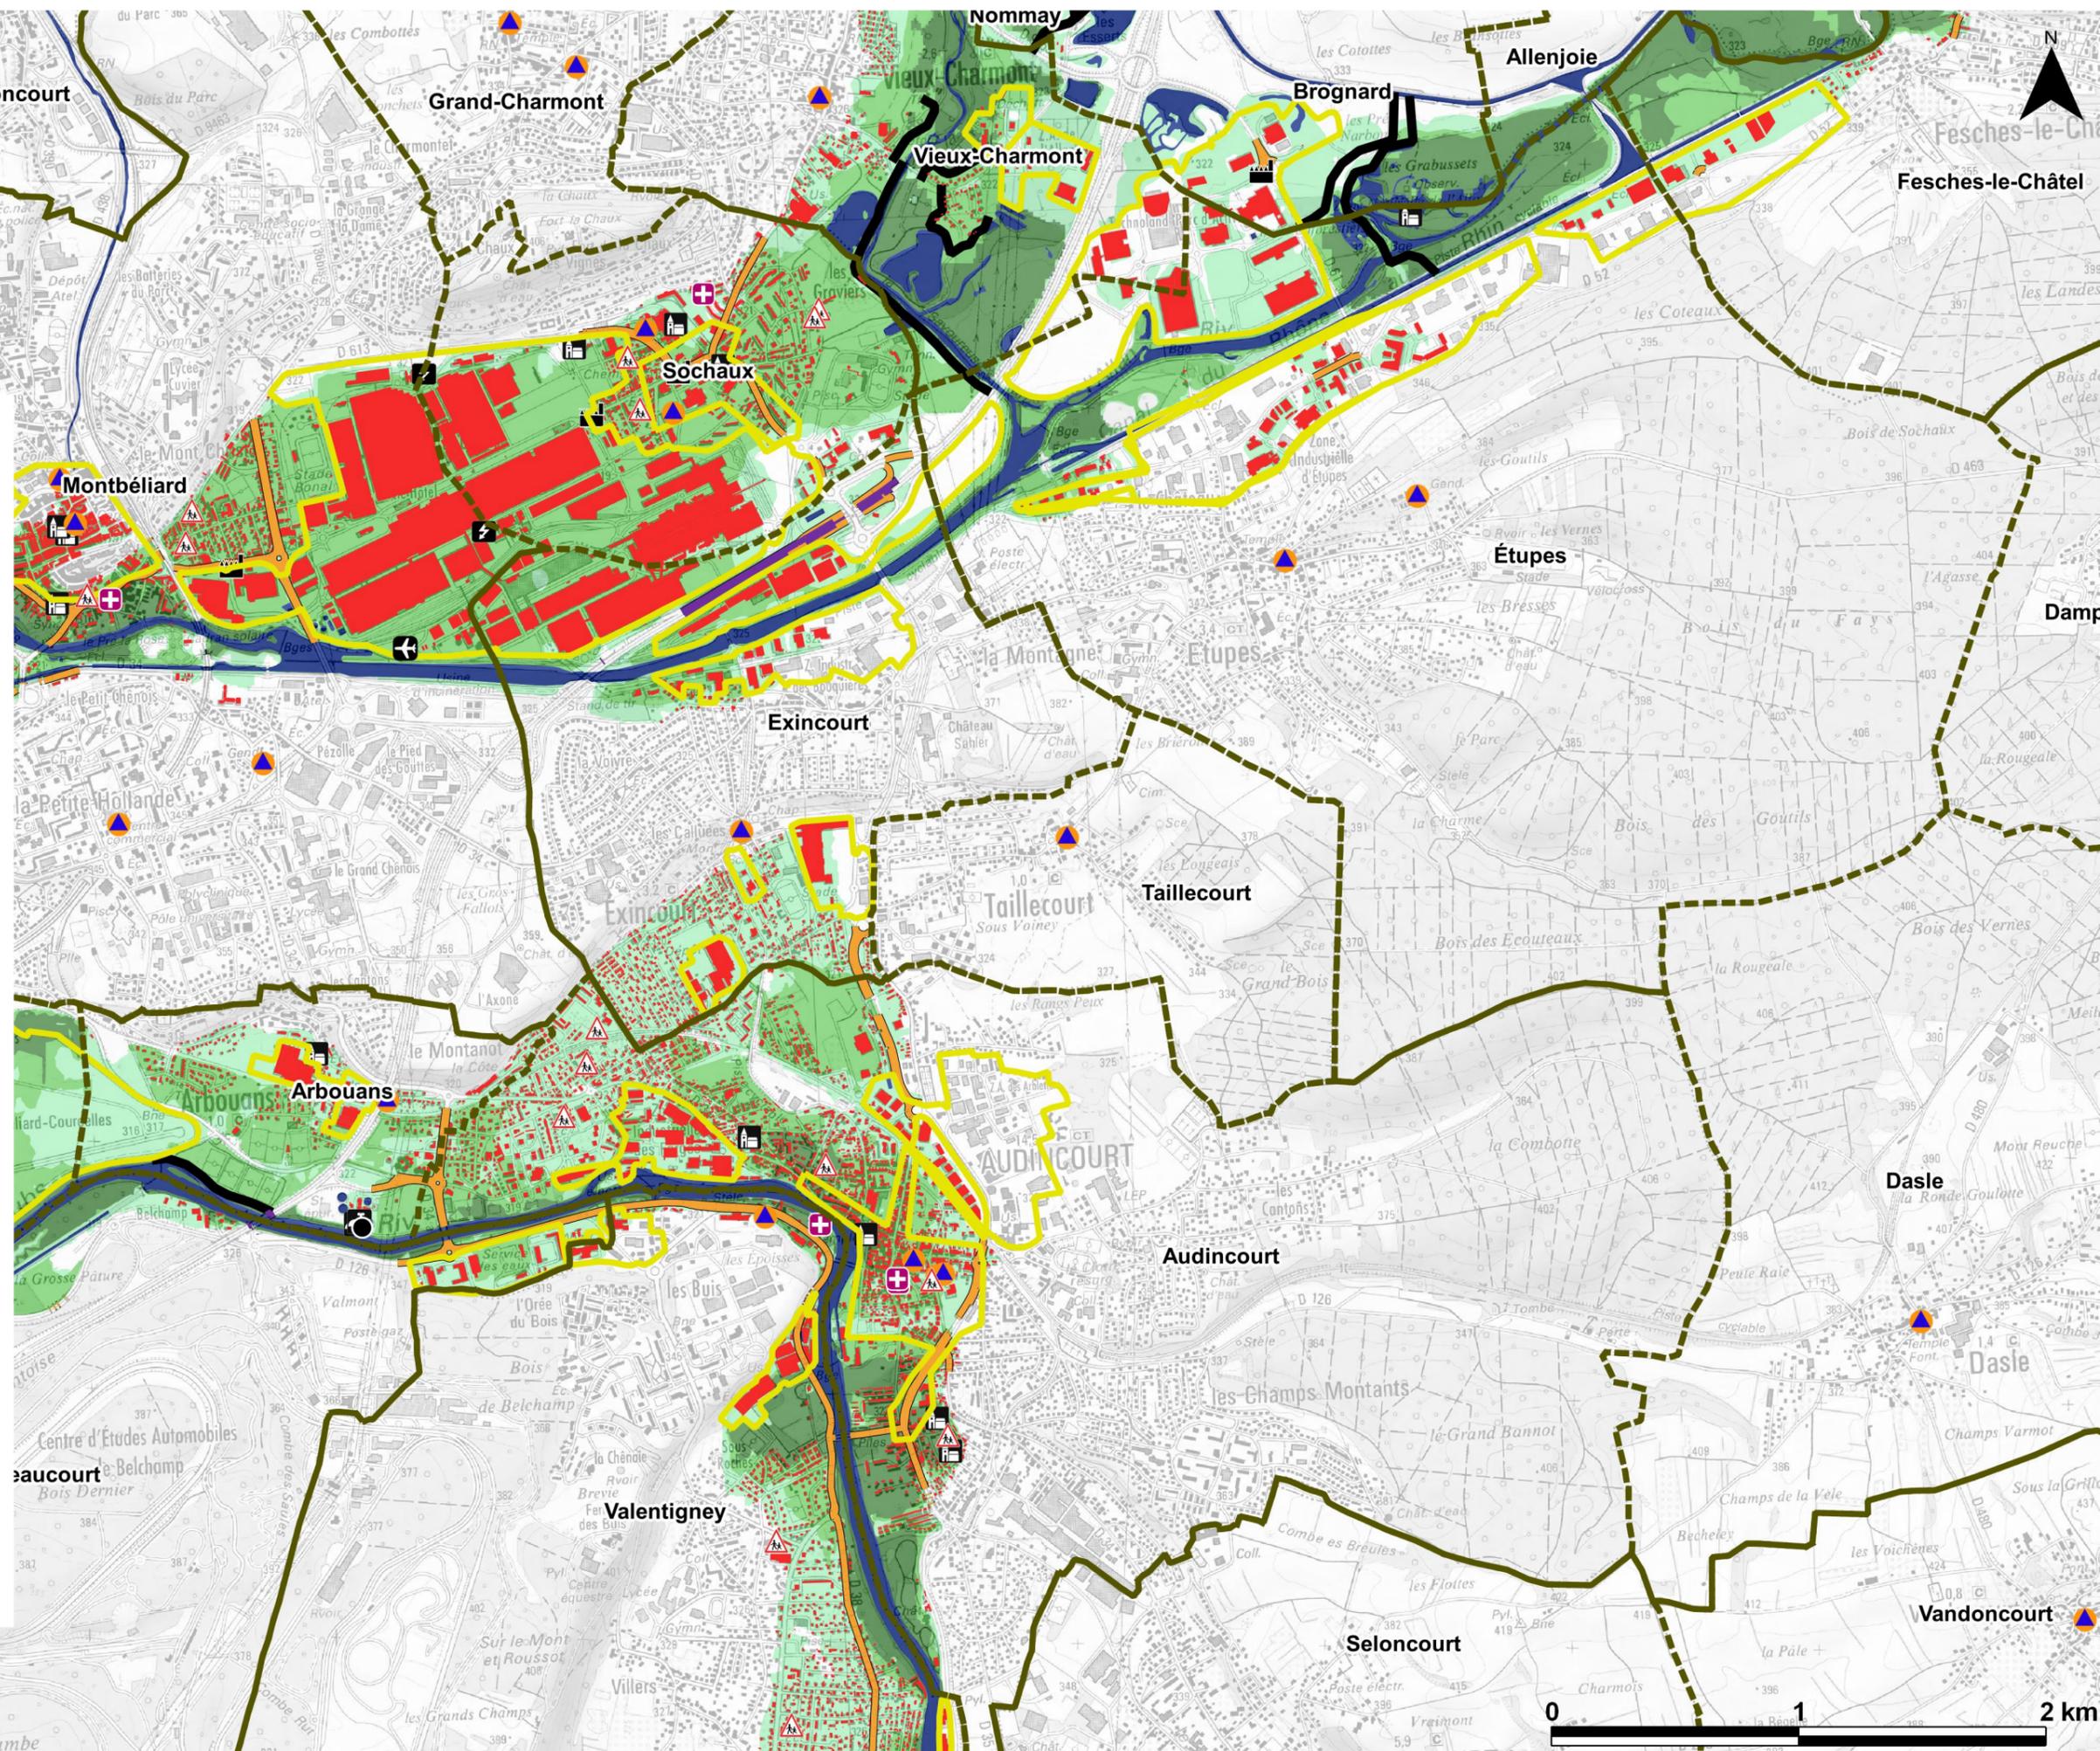

Protocole Ministères-IGN du 8 janvier 2012
Sources : DDT25, DDT90, DREAL FC
Conception : DREAL FC / SPR / DRNH / août 2013

CARTE DE RISQUE


Débordement de cours d'eau

Secteur 5



PRÉFET
DE LA RÉGION
FRANCHE-COMTÉ

- Lit mineur**
- Probabilité de crue**
 - Scénario fréquent
 - Scénario moyen
 - Scénario extrême
- Protection**
 - Ouvrage de protection
 - Zone de sur-aléa
- Enjeux**
 - Bâtiment
 - Surface d'activité économique
 - Limite de zone de protection naturelle
 - Etablissement hospitalier
 - Etablissement d'enseignement
 - Camping
 - Etablissement classé IPPC
 - Station d'épuration (> 2000 EH)
 - Transformateur électrique
 - Installation d'eau potable
 - Gare
 - Aéroport
 - Etablissement pénitentiaire
 - Patrimoine culturel
 - Autre établ. sensible à la gestion de crise
 - Etablissement utile à la gestion de crise
- Réseaux**
 - Autoroute, quasi-autoroute
 - Route, liaison principale
 - Voie ferrée principale
- Découpage administratif**
 - Périmètre du TRI
 - Limite de commune

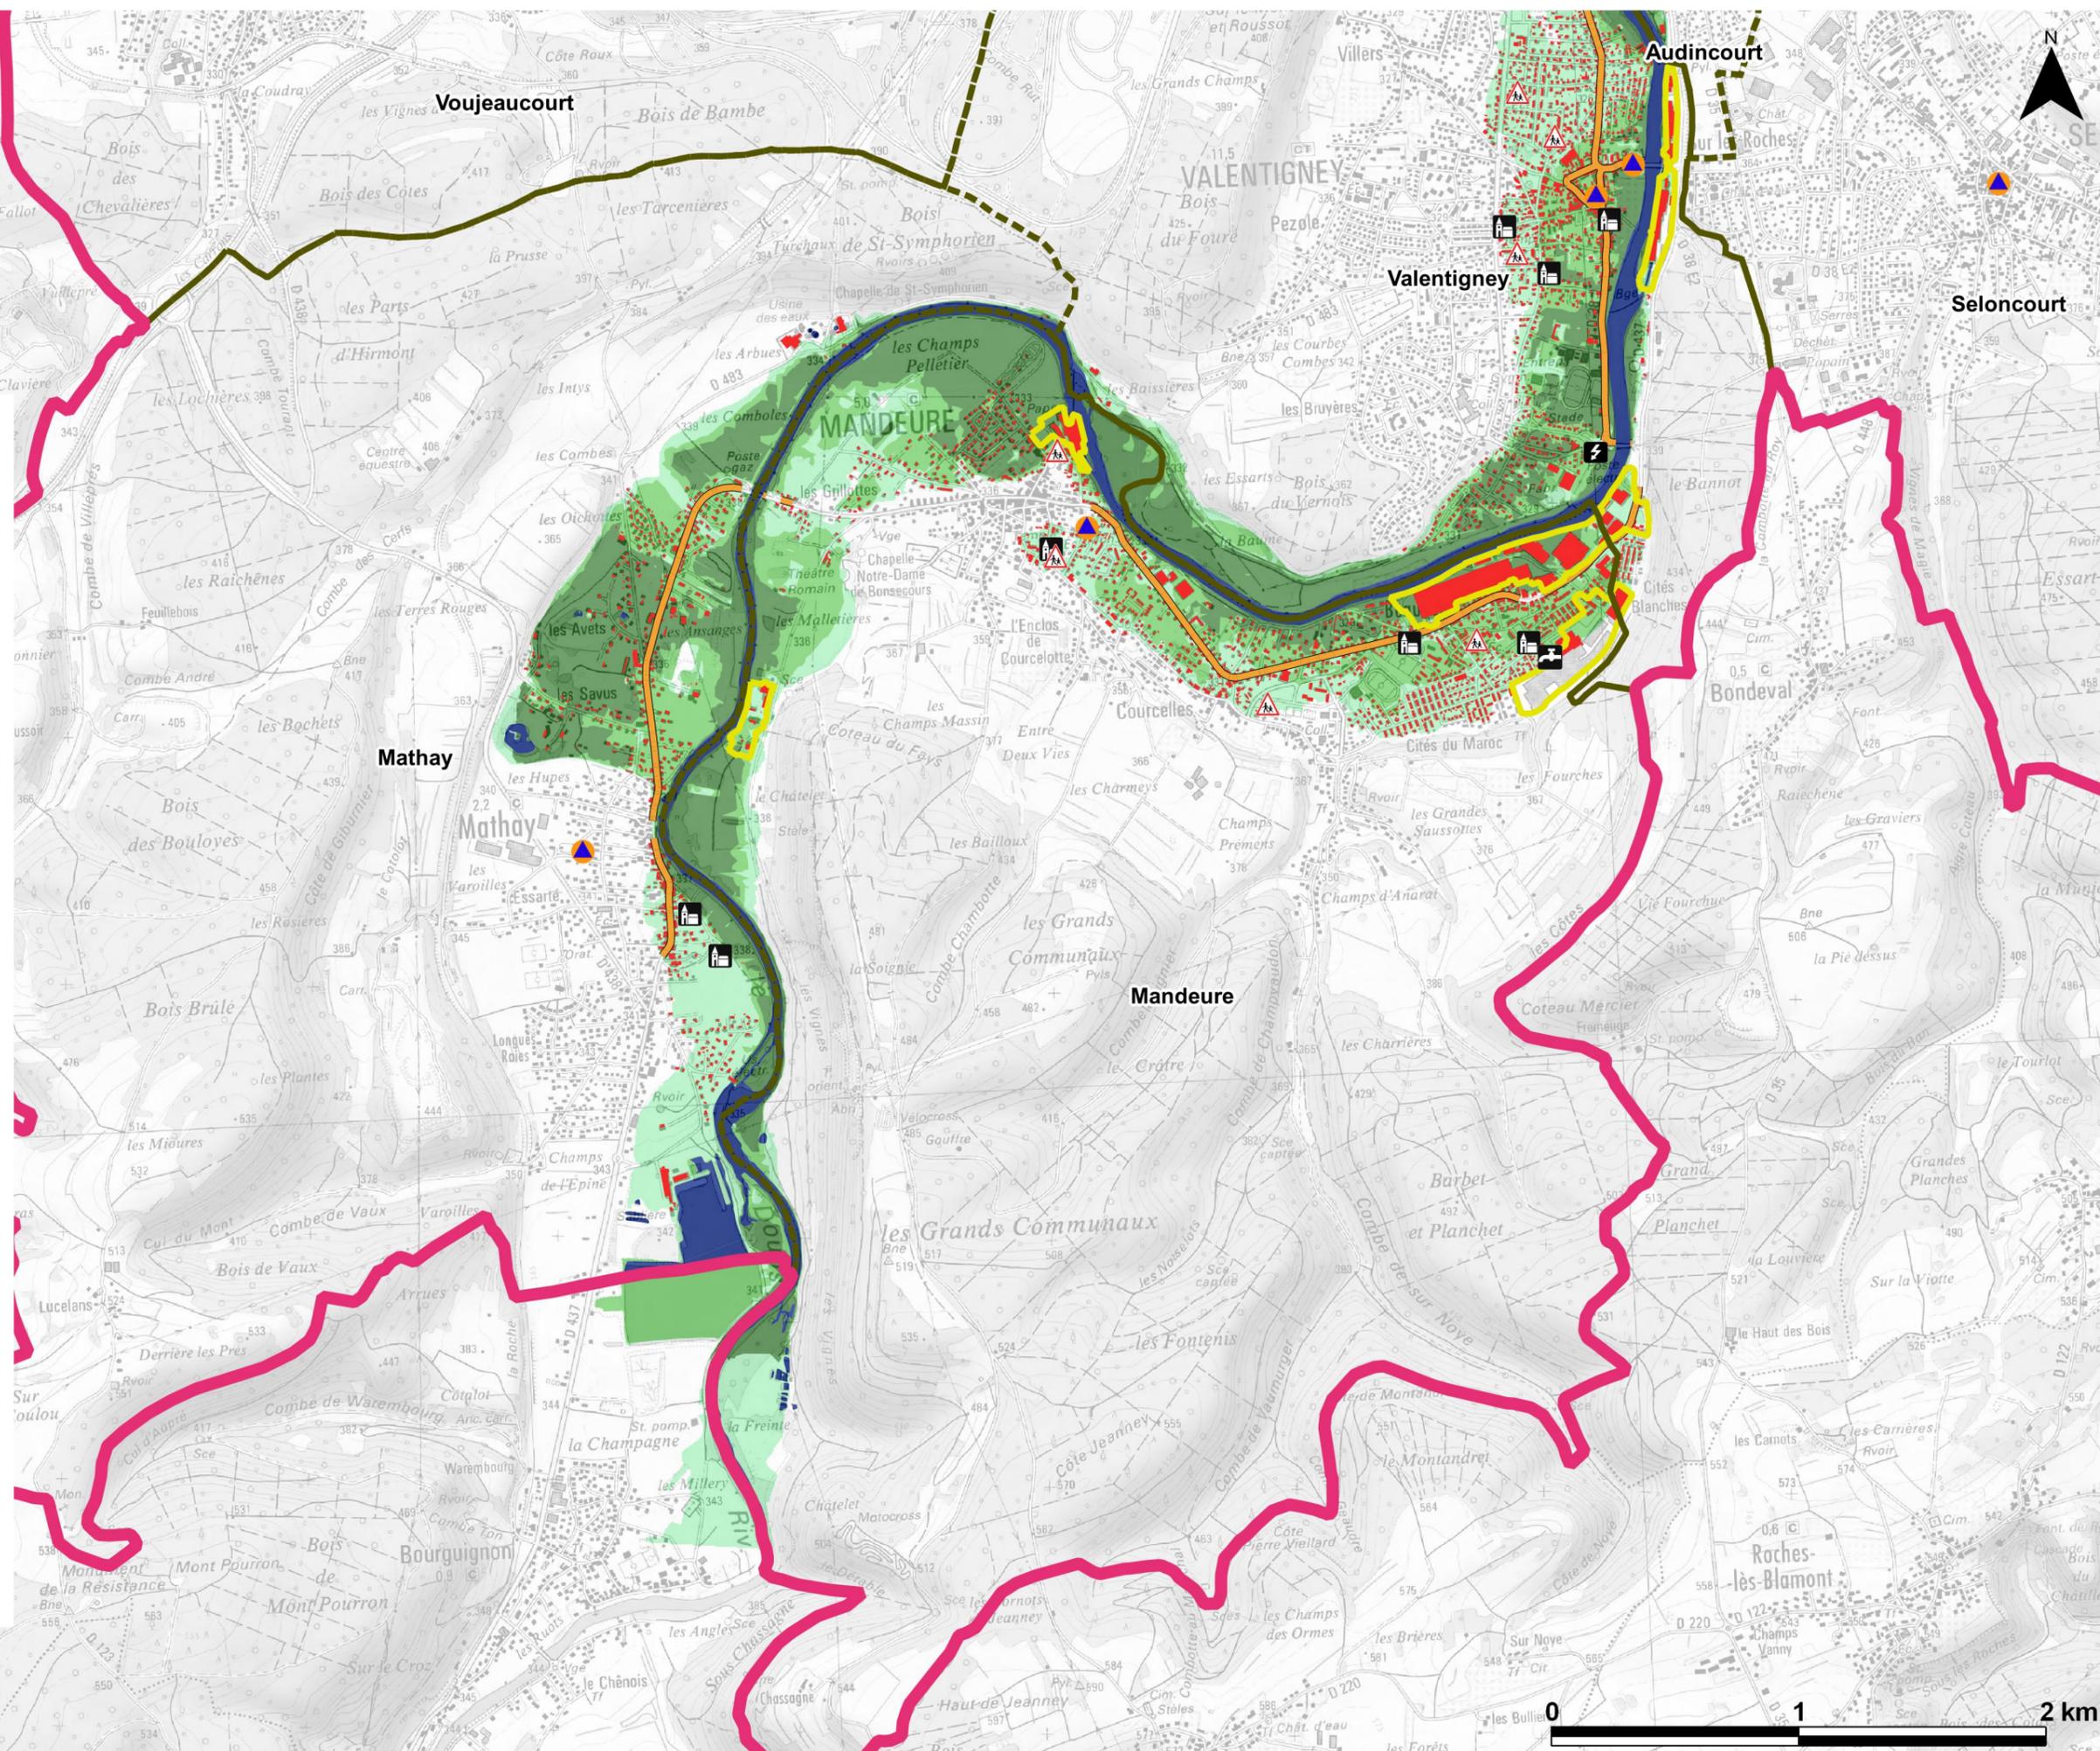

CARTE DE RISQUE


Débordement de cours d'eau

Secteur 6




PRÉFET
DE LA RÉGION
FRANCHE-COMTÉ

- Lit mineur
- Probabilité de crue**
- Scénario fréquent
- Scénario moyen
- Scénario extrême
- Protection**
- Ouvrage de protection
- Zone de sur-aléa
- Enjeux**
- Bâtiment
- Surface d'activité économique
- Limite de zone de protection naturelle
- + Etablissement hospitalier
- A Etablissement d'enseignement
- ▲ Camping
- Etablissement classé IPPC
- Station d'épuration (> 2000 EH)
- ⚡ Transformateur électrique
- + Installation d'eau potable
- 🚂 Gare
- ✈ Aéroport
- 🏠 Etablissement pénitentiaire
- 🏛 Patrimoine culturel
- ▲ Autre établ. sensible à la gestion de crise
- 🌊 Etablissement utile à la gestion de crise
- Réseaux**
- Autoroute, quasi-autoroute
- Route, liaison principale
- Voie ferrée principale
- Découpage administratif**
- Périmètre du TRI
- Limite de commune

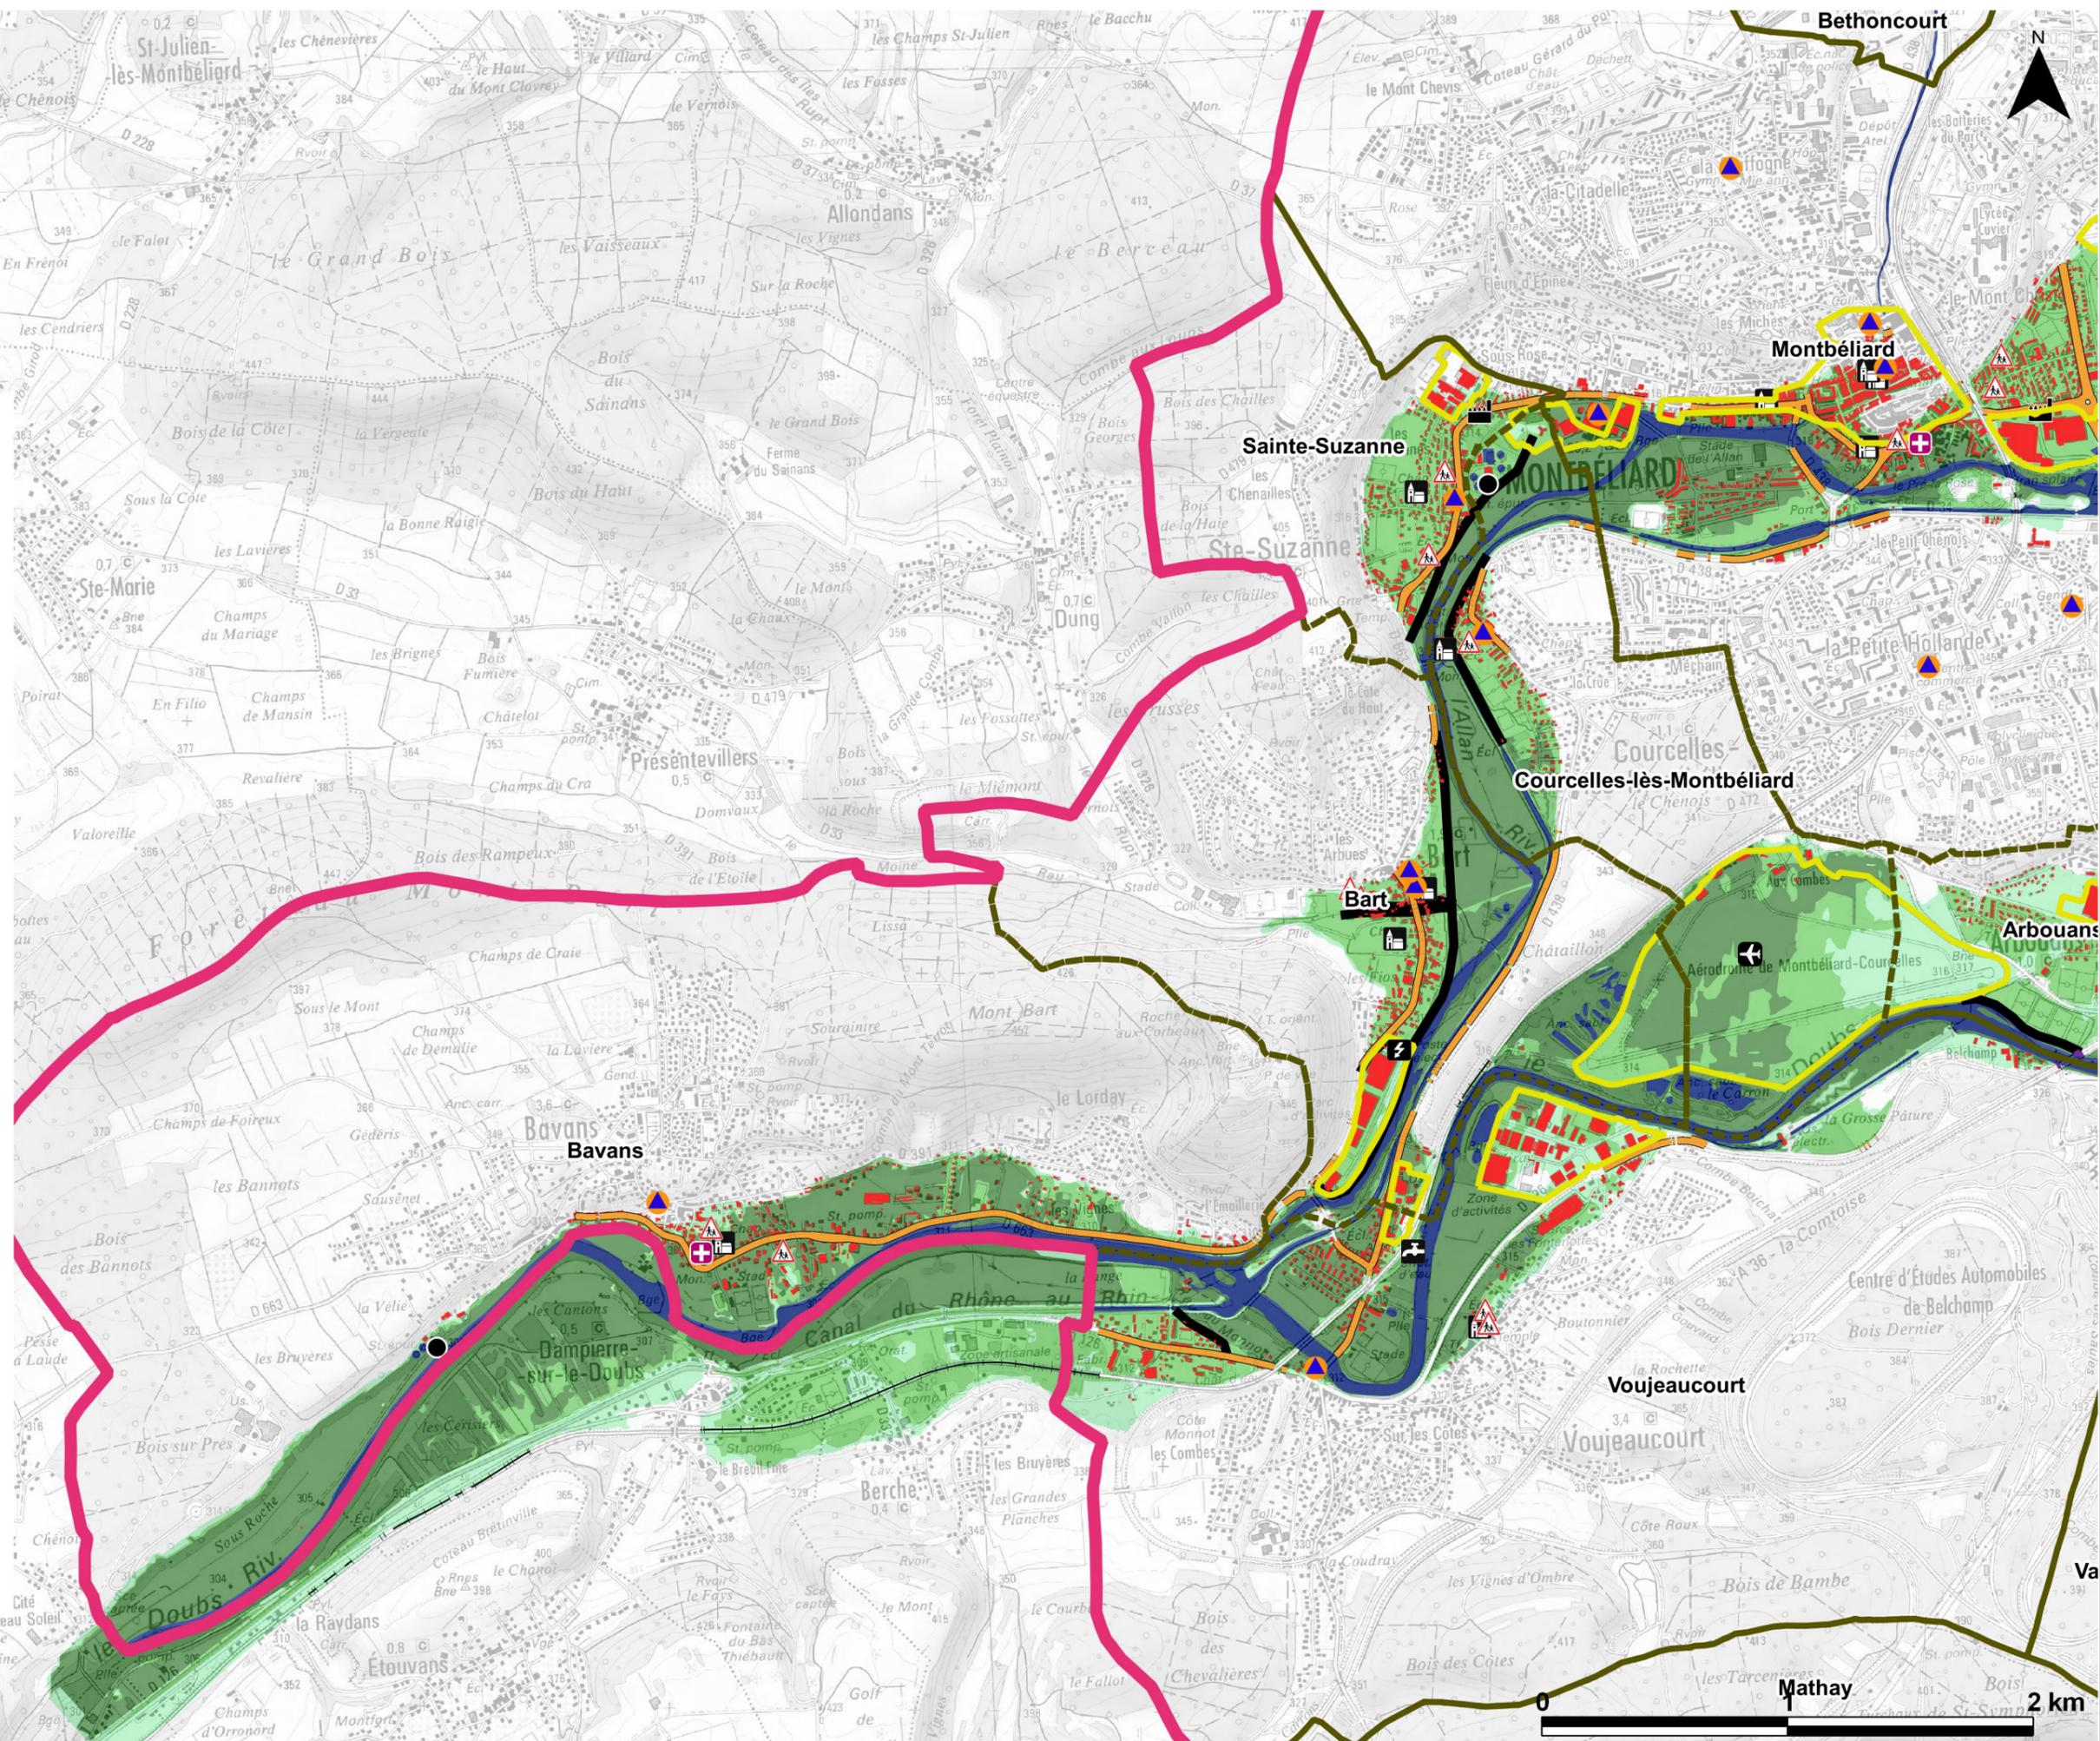

Protocole Ministères-IGN du 8 janvier 2012
Sources : DDT25, DDT90, DREAL FC
Conception : DREAL FC / SPR / DRNH / août 2013



Population et emplois impactés par les surfaces inondables du Doubs, de l'Allan, de la Savoureuse et de la Rosemontoise



TRI de Belfort – Montbéliard	Habitants permanents en 2010	Taux d'habitants saisonniers	Scénario fréquent			Scénario moyen			Scénario extrême		
			Habitants permanents impactés	Nbr. minimum d'emplois impactés	Nbr. maximum d'emplois impactés	Habitants permanents impactés	Nbr. minimum d'emplois impactés	Nbr. maximum d'emplois impactés	Habitants permanents impactés	Nbr. minimum d'emplois impactés	Nbr. maximum d'emplois impactés
Allenjoie	754	0,01	<20	0	0	111	38	72	257	47	83
Andelnans	1 267	0,08	61	40	52	103	40	51	144	319	521
Arbouans	992	0,10	0	0	0	214	44	63	591	124	193
Argiésans	418	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Audincourt	14 825	0,01	910	186	259	3 503	1 284	1 941	7 290	2 234	3 480
Badevel	850	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bart	1 898	0,00	29	41	82	475	280	481	495	288	491
Bavans	3 573	0,01	667	69	109	905	262	443	1 187	305	525
Bavilliers	4 923	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belfort	50 078	0,04	221	11	11	961	580	1 037	4 201	3 491	5 683
Bermont	356	0,03	<20	0	0	21	6	8	25	8	10
Bethoncourt	5 971	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Botans	286	0,00	0	0	0	0	0	0	28	84	197
Bourogne	1 971	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brognard	467	0,01	0	0	0	0	0	0	<20	259	403
Charmois	293	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Châtenois-les-Forges	2 696	0,01	0	0	0	0	0	0	139	128	240
Chèvremont	1 519	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Courcelles-lès-Montbéliard	1 127	0,00	22	<5	<5	313	68	113	380	84	137
Cravanche	2 002	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dambenois	768	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dampierre-les-Bois	1 642	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Danjoutin	3 486	0,05	41	0	0	123	<5	<5	604	157	249
Dasle	1 419	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Denney	792	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dorans	555	0,02	0	0	0	15	0	0	<20	0	0
Eloie	997	0,00	266	12	15	360	22	25	432	28	32
Essert	3 169	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etupes	3 564	0,00	<20	0	0	<20	58	89	<20	1 457	2 256
Evette-Salbert	2 080	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exincourt	3 164	0,00	0	0	0	36	61	130	1 261	397	689
Feschés-le-Châtel	2 282	0,02	0	0	0	<20	0	0	119	68	156
Grand-Charmont	5 194	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hérimoncourt	3 750	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mandeure	4 933	0,07	527	12	14	1 887	66	78	3 406	1 154	1 445
Mathay	2 151	0,01	183	24	34	597	109	175	919	353	532
Meroux	819	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Méziré	1 407	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Montbéliard	25 875	0,05	1 139	763	1 155	2 971	2 799	4 448	3 357	3 361	5 320
Morvillars	1 139	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moval	322	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nommay	1 637	0,00	<20	0	0	53	15	20	127	137	250
Offemont	3 395	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pérouse	1 084	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Roppe	844	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sainte-Suzanne	1 513	0,01	0	0	0	897	243	386	934	243	386
Seloncourt	5 922	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sermamagny	815	0,04	216	45	56	301	66	80	433	142	216
Sevenans	718	0,02	57	8	11	126	17	23	148	101	207
Sochaux	4 060	0,14	0	0	0	2 544	13 245	13 808	2 835	13 393	14 059
Taillecourt	1 028	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trévenans	1 150	0,00	378	86	106	511	237	429	610	259	455
Valdoie	5 165	0,01	490	183	330	1 629	506	858	2 805	737	1 206
Valentigney	11 388	0,02	435	217	392	1 428	533	856	3 553	1 950	2 680
Vandoncourt	829	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vétrigne	540	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vézelois	928	0,01	<20	0	0	0	0	0	0	0	0
Vieux-Charmont	2 526	0,01	2	0	0	118	111	217	257	215	412
Voujaucourt	3 411	0,02	372	77	101	849	127	167	994	902	1 527
TOTAL TRI	212 727	0,03	6 016	1 774	2 727	21 051	20 817	25 998	37 531	32 425	44 040

/: Pas de données

Source : INSEE – DREAL FC

**Direction régionale de l'Environnement
de l'Aménagement et du Logement
FRANCHE - COMTE**

25005 BESANCON CEDEX

Tél : 03 81 21 67 00

Fax : 03 81 21 69 99

