


Station	Données pour le mois mai			Coefficients d'hydraulicité sur 12 mois	
	Débit Moyen Mensuel (m ³ /s)	Débit Maxi inst. Mensuel (m ³ /s)	Coefficient d'hydraulicité Mensuel	juin 19 - mai 20	juin 18 - mai 19
BOGNES [V1020010]	420	620	1.07	1.11	0.85
TERNAY [V3130020]	760	1 360	0.76	0.93	0.68
VALENCE [V4010010]	1 290	2 080	0.84	0.93	0.72
BEUCAIRE [V7200010]	1 600	2 600	0.86	0.98	0.78

Les coefficients d'hydraulicité sont élaborés à l'aide de modules calculés sur la période de référence 1920-2020

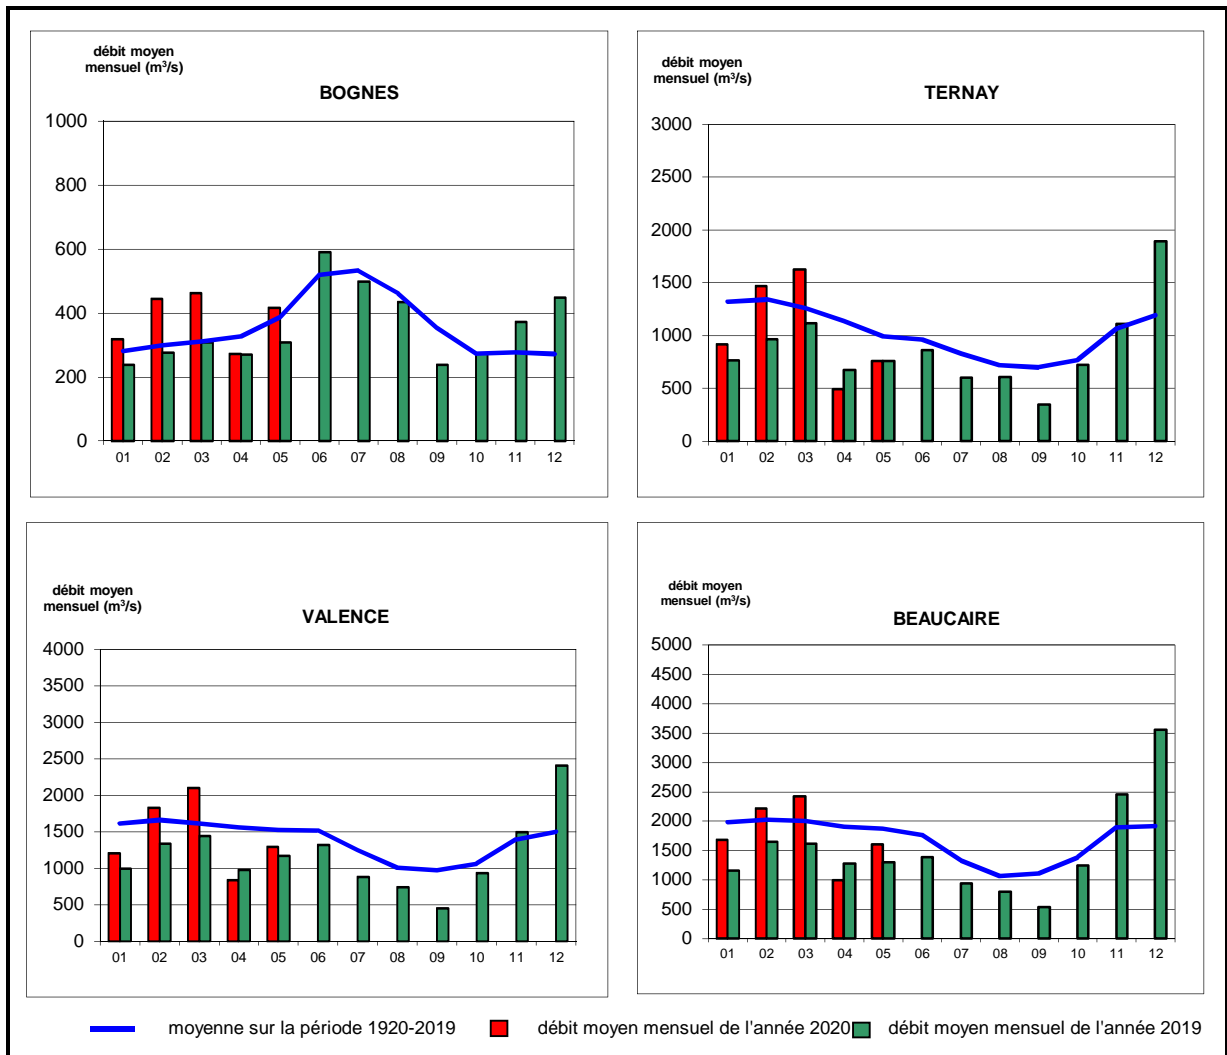

FAITS MARQUANTS :

L'hydraulicité du mois de mai 2020 se situe au dessus de la moyenne pour la station de Bognes et en dessous pour les stations de Ternay, Valence et Beaucaire.

Remarques :

Les débits annoncés pour les années 2019 et 2020 sont des valeurs brutes en cours de validation qui peuvent être modifiées lors de la rédaction des rapports hydrologiques annuels de la CNR.
Les valeurs de débits sont arrondies à +/- 10 m³/s

réalisé :
Th. GRENIER

vérifié :
K. DELAMARRE


Validé :
R. KORETA



ANNEES D'ETIAGE REMARQUABLE SUR LE BASSIN DU RHONE

		DEBITS MOYENS MENSUELS (m ³ /s) - source des données : CNR - base HYDROMET					
ANNEE		BOGNES [V1020010]	PERRACHE [V3000015]	COUZON [La Saône]	TERNAY [V3130020]	VALENCE [V4010010]	BEAUCAIRE [V7200010]
	Moyenne sur la période 1920-2020	390	620	370	990	1 530	1 870
Années d'étiage estival remarquable	1921	210	390	270	660	940	1 100
	1949	210	350	160	510	750	1 230
	1976	160	240	130	370	620	760
	2003	350	450	90	550	990	1 090
	2005	300	510	420	920	1 320	1 520
	2009	380	470	130	630	970	1 310
Débit (m3/s)	2020	420	590	170	760	1 290	1 600
Rang *		65	50	21	36	38	37

* rang du mois dans le classement croissant des débits moyens mensuels sur la période 1920-2020

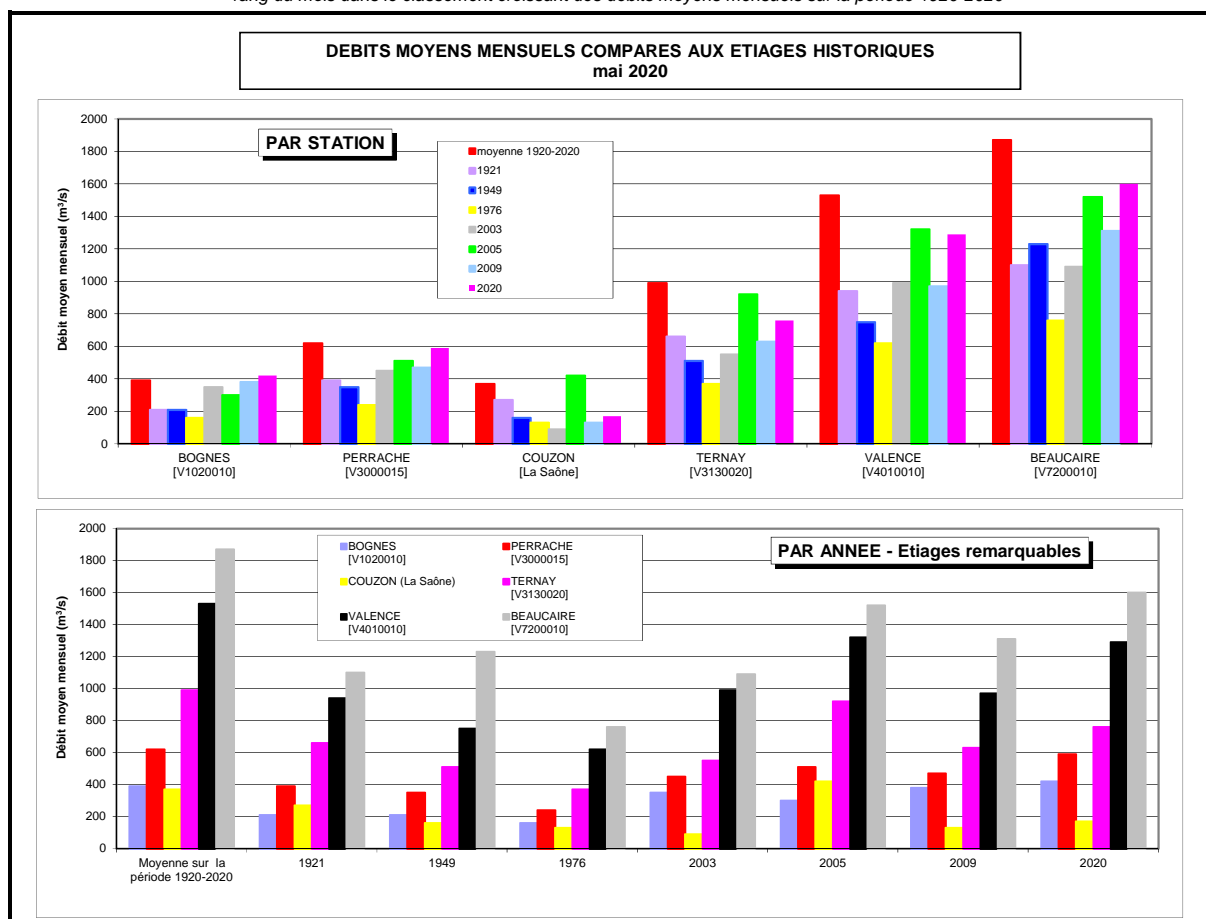

Commentaires :

L'hydraulicité du mois de mai 2020 se situe au dessus de la moyenne pour la station de Bognes et en dessous de la moyenne pour les stations de Perrache, Couzon, Ternay, Valence et Beaucaire.
Pour ce mois, les 6 stations se positionnent entre le 21ème et le 65ème rang sur les 101 dernières années.

Remarques :

Les débits annoncés pour les années 2019 et 2020 sont des valeurs brutes en cours de validation qui peuvent être modifiées lors de la rédaction du rapport hydrologique annuel de la CNR.
Les valeurs des débits sont arrondies à +/- 10 m³/s.

réalisé :
Th. GRENIER

vérifié :
K. DELAMARRE

Validé :
R. KORETA